

INSTART

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
СЕРИИ **LCI**



Введение

Благодарим Вас за приобретение преобразователя частоты серии LCI. Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство. Нарушение указанных в руководстве требований эксплуатации может привести к возникновению неисправностей, отказов, сокращению срока эксплуатации оборудования или даже к нанесению травм. Настоящее руководство является документом, входящим в базовую комплектацию к преобразователю частоты. В случае необходимости консультации по использованию преобразователя частоты или сервисному обслуживанию устройств обратитесь в техническую поддержку «Инстарт».

Во время распаковки необходимо проверить:

1. целостность изделия и комплектность;
2. соответствует ли номинальное значение, заводской табличке, значению, указанному в Вашем заказе.

В случае выявления нарушения одного из пунктов немедленно свяжитесь с производителем или Вашим поставщиком. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Оглавление

Глава 1. Общие меры предосторожности	4
1.1 Указания по безопасности и мерам предосторожности	4
1.2 Общие рекомендации	6
1.2.1 Установка устройства защитного отключения (УЗО)	6
1.2.2 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром	6
1.2.3 Тепловая защита электродвигателя	6
1.2.4 Работа на частоте ниже и выше номинальной	6
1.2.5 Вибрация механического устройства	6
1.2.6 Нагревание и шум электродвигателя	6
1.2.7 Установка чувствительного к изменению напряжения устройства или конденсатора на выходе ПЧ	6
1.2.8 Контактор на входе и выходе преобразователя частоты	7
1.2.9 Использование преобразователя с различными источниками питания	7
1.2.10 Защита от удара молнии	7
1.2.11 Рабочая температура окружающей среды	7
1.2.12 Высота над уровнем моря	8
1.2.13 Совместимость с электродвигателем	8
1.2.14 Хранение преобразователя частоты	8
1.2.15 Утилизация преобразователя частоты	8
1.2.16 Транспортирование преобразователя частоты	8
Глава 2. Информация об оборудовании	9
2.1 Принцип устройства преобразователя частоты серии LCI	9
2.2 Данные заводской таблички и схема обозначения	10
2.3 Модельный ряд	10
2.4 Технические характеристики	11
2.5 Внешний вид изделия, габаритные и установочные размеры	13
2.5.1 Внешний вид	13
2.5.2 Габаритные и установочные размеры	14
2.5.3 Габаритные размеры панели управления и монтажной рамки	15
Глава 3. Профилактическое обслуживание	16
3.1 Профилактическое обслуживание	16
3.2 Ежедневная очистка	16
3.3 Регулярный контроль	16
3.4 Замена изнашиваемых деталей	16
Глава 4. Установка и подключение преобразователя частоты	17
4.1 Меры предосторожности при выборе варианта расположения на месте установки	17
4.2 Выбор варианта расположения при монтаже	17
4.3 Подключение периферийных и дополнительных устройств	18
4.4 Обозначение силовых клемм	21
4.4.1 Обозначение силовых клемм трехфазных стандартных моделей LCI-G5.5/P7.5-4B~LCI-G22/P30-4B	21
4.4.2 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G30/P37-4~LCI-G75/P90-4	21
4.4.3 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G90/P110-4 и выше	22
4.5 Конфигурация и схема подключения к плате управления	22
4.5.1 Описание клемм управления	23
4.5.2 Функциональное назначение клемм управления	23
4.5.3 Подключение к аналоговым входам	24
4.5.4 Подключение к цифровым входным клеммам	24

Глава 5. Панель управления	26
5.1 Кнопки и дисплей панели управления	26
5.1.1 Режим мониторинга данных	26
5.2 Навигация по меню (установка параметров).....	28
5.3 Защита данных паролем	29
5.4 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)	29
Глава 6. Таблица функциональных параметров	31
F00: группа основных параметров.....	31
F01: группа параметров управления пуском и остановом	34
F02: группа настройки параметров электродвигателя 1	35
F03: группа параметров для регулировки векторного способа управления (VC)	37
F04: группа параметров при скалярном способе управления (U/f).....	40
F05: группа управления функциями защит.....	42
F06: функции входных клемм	49
F07: функции выходных клемм	56
F08: функции панели управления.....	59
F09: расширенная группа	61
F10: группа параметров ПИД-управления	65
F11: группа параметров для специальных применений.....	68
F12: группа параметров ПЛК и многоступенчатого режима.....	69
F13: группа параметров сетевого протокола ModBUS	75
F15: группа настройки параметров электродвигателя 2	75
Глава 7. Описание функциональных параметров	80
Глава 8. Настройка управления серии LC1 по сетевому протоколу ModBUS-RTU	80
8.1 Сетевой режим	80
8.2 Параметры передачи данных по ModBUS.....	81
8.3 Формат структуры сообщения	81
Глава 9. Устранение неисправностей и техническое обслуживание	87
ПАСПОРТ	93

Глава 1. Общие меры предосторожности

1.1 Указания по безопасности и мерам предосторожности

Внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить полное представление об изделии. Монтаж, ввод в эксплуатацию или техническое обслуживание изделия должны выполняться в соответствии с настоящей главой. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или убытки, вызванные неправильной эксплуатацией прибора.

Условные обозначения:








	Опасно	Несоблюдение требований при выполнении данных операций может привести к серьезным травмам или даже смерти.
	Внимание	Несоблюдение требований при выполнении данных операций может привести к травмам или порче имущества.

Таблица 1.1.1 - общие меры безопасности

Этап использования	Класс безопасности	Меры предосторожности
Перед установкой	 Опасно	<ul style="list-style-type: none">*Не производите установку оборудования, если при распаковке выявлено попадание воды в изделие, образование конденсата, некомплектность и/или механические повреждения.*Не производите установку если номинальное значение, указанное на заводской табличке, не соответствует значению, указанному в вашем заказе*Условия транспортирования должны согласно п. 1.2.16*Не касайтесь печатных плат и электронных компонентов руками. Несоблюдение этого требования приведет к статическому пробую компонентов.
Во время установки	 Опасно	<ul style="list-style-type: none">*Устанавливайте оборудование на не подверженные возгоранию предметы, например, с металлической, бетонной поверхностью и на безопасном расстоянии от горючих материалов. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию.*Не допускается ослабление винтов с заводскими отметками.
Во время установки	 Внимание	<ul style="list-style-type: none">*Избегайте попадания в ПЧ оголенных концов провода, винтов и других посторонних предметов. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению ПЧ.*Устанавливайте ПЧ в местах, защищенных от вибраций и прямых солнечных лучей.*При размещении двух и более преобразователей частоты в одном шкафу, расположите их согласно требованиям гл. 4, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

<p>Во время электромонтажных работ</p>	 Опасно	<p>*Для снятия питающего напряжения с силовых клемм ПЧ необходимо предусмотреть автоматический выключатель. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию при коротком замыкании.</p> <p>*Перед проведением электромонтажных работ убедитесь, что питание отключено от ПЧ. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.</p> <p>*Не подключайте кабели питающей сети к выходным клеммам (U, V, W) ПЧ. Обратите внимание на маркировку клемм и убедитесь в правильности подключения. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению ПЧ.</p>
<p>Перед подачей питания на ПЧ</p>	 Опасно	<p>*Убедитесь, что периферийное оборудование и ПЧ настроены в соответствии с указаниями данного руководства для указанной модели. Несоблюдение этого требования приведет к несчастным случаям.</p> <p>*Убедитесь, что класс напряжения питающей сети соответствует классу номинального напряжения ПЧ.</p>
<p>При поданном питании на ПЧ</p>	 Опасно	<p>*Не снимайте защитную панель ПЧ после подачи питания. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.</p> <p>*Не прикасайтесь к работающему ПЧ влажными руками. Несоблюдение этого требования приведет к несчастным случаям.</p> <p>*Не прикасайтесь к силовым клеммам ПЧ частоты. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.</p> <p>*Не прикасайтесь к вращающейся части электродвигателя во время работы. Несоблюдение этого требования приведет к несчастным случаям.</p>
<p>Во время работы ПЧ</p>	 Опасно	<p>*Контрольно-измерительные операции должно выполняться только квалифицированным персоналом во время работы. Несоблюдение этого требования приведёт к травмам или повреждению ПЧ.</p> <p>*Не касайтесь вентилятора или токоограничивающего резистора для проверки температуры. Несоблюдение этого требования приведет к травмам.</p> <p>*Не допускайте попадания предметов в преобразователь частоты во время его работы. Несоблюдение этого требования приведёт к повреждению ПЧ.</p> <p>*Не останавливайте ПЧ путем выключения контактора или расцепителя нагрузки. Несоблюдение этого требования приведёт к повреждению ПЧ.</p>
<p>После снятия питания</p>	 Опасно	<p>*Перед началом ремонта или технического обслуживания ПЧ убедитесь, что он отключен от всех источников питания.</p> <p>*Ремонт или техническое обслуживание ПЧ должны выполняться только квалифицированным персоналом. Несоблюдение этого требования приведёт к травмам или повреждению ПЧ.</p>


1.2 Общие рекомендации

1.2.1 Установка устройства защитного отключения (УЗО)

Во время работы преобразователь генерирует высокий ток утечки на землю. Необходимо установить УЗО для отслеживания превышения тока утечки на землю, которое может возникнуть во время работы ПЧ.

1.2.2 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром

Перед вводом электродвигателя в эксплуатацию после длительного хранения или при плановых проверках необходимо выполнить проверку сопротивления изоляции, чтобы предотвратить повреждение ПЧ из-за износившейся изоляции обмоток электродвигателя. Для проверки рекомендуется использовать мегаомметр с напряжением 500 В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 5 МОм. Электродвигатель должен быть отсоединен от преобразователя.



1.2.3 Тепловая защита электродвигателя

Если номинальная мощность ПЧ выше, чем у электродвигателя, необходимо отрегулировать параметры защиты электродвигателя в ПЧ и установить тепловое реле для защиты электродвигателя.

1.2.4 Работа на частоте ниже и выше номинальной

Если в технологическом процессе возможна продолжительная работа электродвигателя на низких оборотах, то рекомендуется использование дополнительного охлаждения электродвигателя или использование электродвигателя, адаптированного для ПЧ. Если необходима работа выше номинальной скорости, примите во внимание рекомендации завода-изготовителя электродвигателя.

1.2.5 Вибрация механического устройства

Электродвигатель на некотором диапазоне частот может войти в механический резонанс, что станет причиной повышенного шума и вибраций. Чтобы избежать данный эффект, необходимо установить диапазон пропускания резонансных частот с помощью функции скачкообразной перестройки выходной частоты.


1.2.6 Нагревание и шум электродвигателя

Выходной сигнал ПЧ представляет собой широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) с определенными частотами гармоник, поэтому температура, шум и вибрация электродвигателя могут быть немного выше, чем при работе электродвигателя на частоте электросети (50 Гц).

1.2.7 Установка чувствительного к изменению напряжения устройства или конденсатора на выходе ПЧ

Не устанавливайте конденсаторы для повышения коэффициента мощности

электродвигателя или варистор для молниезащиты на выходе ПЧ. В противном случае ПЧ может уйти в ошибку по токовой перегрузке или даже выйти из строя.

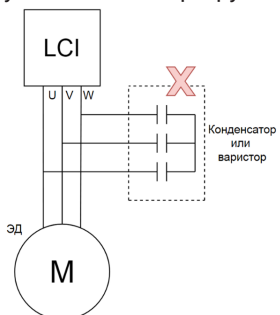

1.2.8 Контакттор на входе и выходе преобразователя частоты

При установке контактора между входом ПЧ и сетью электропитания ПЧ нельзя запускать или останавливать путем включения или выключения контактора. Если необходим запуск ПЧ при помощи контактора, обеспечьте, чтобы временной интервал между переключениями составлял не менее одного часа, поскольку частые циклы зарядки и разрядки сокращают срок службы электролитических конденсаторов в звене постоянного тока ПЧ.

При установке контактора между выходом ПЧ и электродвигателем не выключайте его, когда преобразователь частоты в режиме работы. В противном случае могут быть повреждены силовые модули выходного каскада ПЧ.



1.2.9 Использование преобразователя с различными источниками питания

Преобразователь частоты нельзя использовать за пределами допустимого диапазона напряжений, приведённого в настоящем руководстве. Это может привести к повреждению компонентов ПЧ. При необходимости используйте установку для повышения или понижения напряжения.

1.2.10 Защита от удара молнии

В климатических зонах, подверженных ударам молнии, пользователю необходимо установить устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) перед ПЧ, чтобы увеличить срок службы преобразователя.

1.2.11 Рабочая температура окружающей среды

Нормальная температура окружающей среды для использования преобразователя частоты составляет от -10°C до 40°C . При температурах, превышающих 40°C , необходимо снизить нагрузку на преобразователь или использовать ПЧ большей мощности. При каждом градусе повышения температуры необходимо снижение на

1.5% мощности или использование ПЧ с запасом по мощности 1.5%, максимальная допустимая температура окружающей среды составляет 50°C.

1.2.12 Высота над уровнем моря

В местах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м и охлаждение уменьшается из-за разреженности воздуха, необходимо учитывать снижение номинальных характеристик ПЧ.

1.2.13 Совместимость с электродвигателем

Стандартный электродвигатель для серии LCI — это 4-полюсный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель или синхронный электродвигатель с постоянными магнитами (СДПМ). Для других типов электродвигателей ПЧ подбирается в соответствии с номинальным током электродвигателя. Для оптимизации работы необходимо выполнить идентификацию параметров электродвигателя.

1.2.14 Хранение преобразователя частоты

При длительном хранении необходимо учитывать следующие рекомендации:

- 1) хранить преобразователь частоты в оригинальной упаковке;
- 2) длительное хранение может привести к ухудшению характеристик электролитических конденсаторов, поэтому раз в полгода необходимо подавать питания на ПЧ. Длительность включения должна составлять не менее 5 часов. Входное напряжение необходимо медленно повышать до номинального значения с помощью регулятора напряжения.

1.2.15 Утилизация преобразователя частоты

В составе материалов, применяемых в преобразователях частоты «Инстарт», не содержится веществ, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия. В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные металлы в количествах, пригодных для сдачи. После окончания срока службы ПЧ подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации пластика, черных, цветных металлов и электронных компонентов.

1.2.16 Транспортирование преобразователя частоты

Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующих видах транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 1515-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до +55°C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Глава 2. Информация об оборудовании

2.1 Принцип устройства преобразователя частоты серии LCI

LCI представляет собой серию преобразователей частоты, используемых для управления асинхронным электродвигателем переменного тока или синхронным электродвигателем с постоянными магнитами. На рисунке ниже приведена принципиальная электрическая схема ПЧ. Выпрямитель преобразует трехфазное переменное напряжение в постоянное. Группа электролитических конденсаторов звена постоянного тока стабилизируют постоянное напряжение. При помощи IGBT-модулей постоянное напряжение преобразуется в переменное. В случае работы с высокоинерционными нагрузками, когда напряжение в цепи превышает максимальный уровень, к клеммам звена постоянного тока (ЗПТ) подключается тормозной комплект.

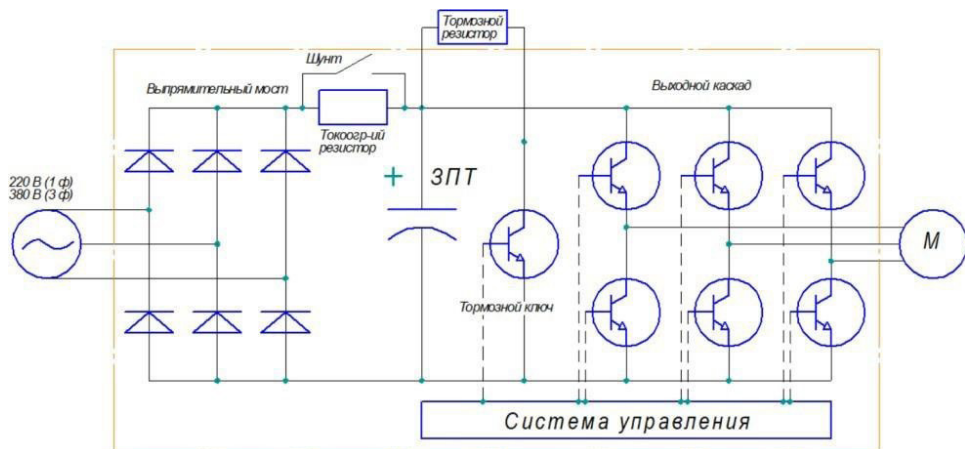


Рис. 2.1.1 Принципиальная электрическая схема для моделей до 22 кВт (включительно)

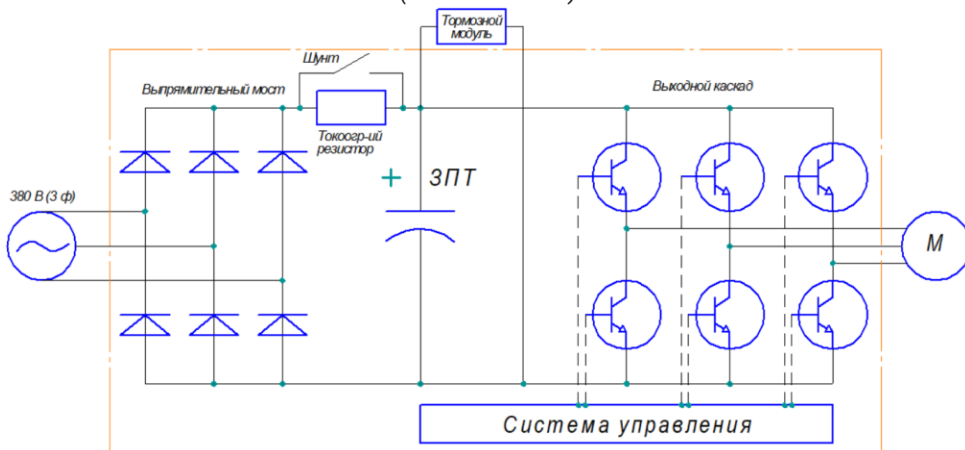


Рис. 2.1.2 Принципиальная электрическая схема моделей свыше 30 кВт (включительно)

Внимание:

К устройствам мощностью менее 22 кВт (включительно) может быть подключён тормозной резистор, к моделям мощностью более 30 кВт (включительно) может быть подключён дополнительно тормозной прерыватель с комплектом тормозных резисторов.

2.2 Данные заводской таблички и схема обозначения

В качестве примера будет рассмотрена модель LCI-G7.5/P11-4B.

INSTART®	
Преобразователь частоты серии LCI	
Модель	LCI-G7.5/P11-4B
Входное напряжение	3 ~ 380В ± 15% 50/60Гц
Выходное напряжение	3 ~ 0-380В ± 15% 0-600Гц
Мощность	Pтр=7.5 кВт Pнр=11 кВт
Ток	Iтр=17 А Iнр=20,5 А
Степень защиты	IP20
www.instart-info.ru	
	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

LCI -G 7.5 / P11 -4 B

1 2 3 4 5 6 7

Дополнительные опции

+ C3C покрытие компаунд

9 10

- 1: Серия
- 2: Режим G – общепромышленный
- 3: Мощность эл.двигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
- 4: Режим P – насосный
- 5: Мощность эл.двигателя (кВт) для насосного режима (P)
- 6: Номинальное напряжение 3 ~ 380 В ± 15%, 50 /60 Гц
- 7: Встроенный тормозной модуль
- 8: Встроенный дроссель постоянного тока
- 9: Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- 10: Защитное покрытие плат компаундом

2.3 Модельный ряд

Модель преобразователя частоты	Полная мощность (кВА)	Ном. ток на входе (А)		Ном. ток на выходе (А)		Электродвигатель (кВт)	
		G	P	G	P	G	P
LCI-G5.5/P7.5-4B	8,9	14,6	20,5	13	17	5,5	7,5
LCI-G7.5/P11-4B	11	20,5	26	17	25	7,5	11
LCI-G11/P15-4B	17	26	35	25	32	11	15
LCI-G15/P18.5-4B	21	35	38,5	32	37	15	18,5
LCI-G18.5/P22-4B	24	38,5	46,5	37	45	18,5	22
LCI-G22/P30-4B	30	46,5	62	45	60	22	30

LCI-G30/P37-4	40	62	76	60	75	30	37
LCI-G37/P45-4	50	76	92	75	90	37	45
LCI-G45/P55-4	60	92	113	90	110	45	55
LCI-G55/P75-4	72	113	157	110	150	55	75
LCI-G75/P90-4	100	157	180	150	176	75	90
LCI-G90/P110-4	116	180	214	176	210	90	110
LCI-G110/P132-4	160	214	256	210	253	110	132
LCI-G132/P160-4	192	256	307	253	304	132	160
LCI-G160/P200-4	231	307	385	304	377	160	200
LCI-G200/P220-4	250	385	430	377	426	200	220
LCI-G220/P250-4	280	430	468	426	468	220	250
LCI-G250/P280-4	355	468	525	468	520	250	280
LCI-G280/P315-4	396	525	590	520	590	280	315
LCI-G315/P355-4	445	590	665	590	650	315	355
LCI-G355/P400-4	500	665	785	650	725	355	400

2.4 Технические характеристики

Показатель		Значение		
Основная функция	Максимальная частота	0 ~ 600 Гц		
	Несущая частота	0,5 кГц ~ 16 кГц		
	Разрешение входной частоты	Цифровая настройка: 0,01 Гц Аналоговая настройка: максимальная частотах 0,1%		
	Режим управления	U/f	векторный с разомкнутым контуром (бездатчиковый) (SVC)	векторный с обратной связью (VC)
	Пусковой момент	Тип G: 0,3 Гц/150% (SVC) 0Гц/180% (VC) Тип P: 0,5 Гц/110%		
	Диапазон скоростей	1:200 (SVC)		1:1000 (VC)
	Точность скорости	±0,5% (SVC)		±0,02% (VC)
	Точность управления моментом	±10% (SVC)		±5% (VC)
	Перегрузочная способность	Тип G: 150% номинального тока в течение 60 с; 180% номинального тока в течение 3 секунд Тип P: 120% номинального тока в течение 60 с; 150% номинального тока в течение 3 секунд		
	Увеличение момента	Автоматическое увеличение момента		Увеличение момента вручную: 0,1% ~ 20,0%
	Характеристика U/f	Прямая	Квадратичная (6 видов)	Ломанная (по нескольким точкам)

Основная функция	Характеристика разгона/замедления	Линейный или S-образный режим разгона/замедления, четыре значений времени разгона/замедления (0,0 ~ 6000,0 с)
	Торможение постоянным током	Частота торможения постоянным током: от 0,00 Гц до 10 Гц Время торможения: от 0,0 до 100,0 с Ток торможения: от 0,0 до 150%
	Толчковый режим	Диапазон частот толчкового режима: 0,00 Гц ~ максимальная частота
	ПЛК и многоступенчатый режим работы	16-скоростная работа через встроенный ПЛК или цифровые входы
	Встроенный ПИД	Надёжная реализация системы управления с датчиком обратной связи
	Автоматическая стабилизация напряжения (AVR)	При изменении напряжения сети выходное напряжение поддерживается постоянным
	Защита от перенапряжения/перегрузки по току	Для предотвращения выхода устройства из строя
	Быстрое ограничение тока	Позволяет избежать аварийных ситуаций при эксплуатации путем ограничения тока
	Управление моментом	Векторная модель управления с разомкнутым/замкнутым контуром обеспечивает управление моментом
Свойства	Безостановочная работа	Пропадание питания: менее 15 мс: непрерывная работа; более 15 мс: допускается автоматический перезапуск
	Режим контроля скорости	Определяет скорость вращающегося электродвигателя, чтобы обеспечить подхват на ходу
	Выбор между двумя группами параметров электродвигателей	Преобразователь может выбирать между двумя электродвигателями. Каждый электродвигатель может иметь разные номинальные параметры
	Поддержка сетевых протоколов	ModBUS-RTU
	Защита электродвигателя от перегрева	Реализуется с помощью аналоговых входов
	Поддержка нескольких энкодеров	Поддержка инкрементальных энкодеров и энкодеров с открытым коллектором
Особенности работы	Каналы управления	Панель управления, клеммы управления, сетевые протоколы
	Задание частоты	Цифровое задание, аналоговое задание напряжения/тока, задание высокочастотных импульсов и задание с сетевых протоколов

Особенности работы	Входы управления	6 цифровых входных клемм (S) 2 аналоговых входа (AI) с диапазоном 0~10 В или 0/4 мА ~ 20 мА 1 аналоговый вход (AI3) с диапазоном -10~+10 В
	Выходы управления	1 многофункциональный (MO) цифровой выход 2 релейных выхода 2 аналоговых выхода (AO) с диапазоном 0/4 ~ 20 мА или 0 ~ 10 В
Дисплей эксплуатации	Парольная защита	Защита от несанкционированного входа
	Функции защиты	Защита от обрыва фазы на входе/выходе; защита от сверхтоков; защита от перенапряжения; защита от пониженного напряжения; защита от перегрева; защита от перегрузки; защита от неисправности тормозного резистора
	Дополнительное оборудование	Тормозной модуль, платы PG для связи с энкодером
Параметры окружающей среды	Место установки	В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси, пара, без выпадения конденсата
	Высота над уровнем моря	Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 3000 м при сниженных номинальных характеристиках)
	Температура окружающей среды	от -10° до +40°С (эксплуатация со сниженными номинальными характеристиками при температурах от 40° до 50°С)
	Относительная влажность	Относительная влажность ниже 95%, без конденсации
	Вибрация	Менее 5,9 м/с (0,6 g)
	Температура хранения	от -20° до +60°С

2.5 Внешний вид изделия, габаритные и установочные размеры

2.5.1 Внешний вид

На рисунке ниже приведена компоновка преобразователя частоты (на рисунке модель мощностью 7,5 кВт).

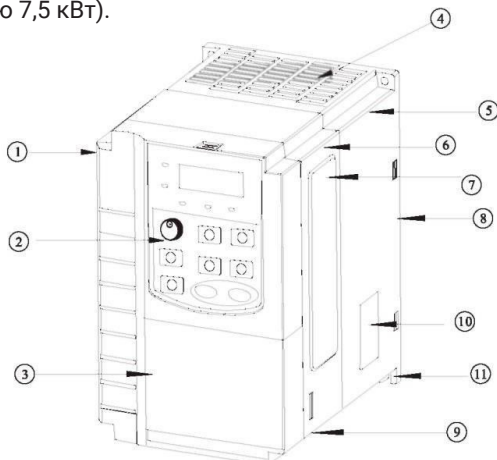


Рис. 2.5.1 Структурная схема серии LCI

№	Наименование	Описание и назначение
1	Верхняя панель	Защита внутренних компонентов и установка панели управления
2	Панель управления	См. главу 5: «Панель управления».
3	Нижняя панель	Защита от прикосновения к силовым клеммам
4	Крышка вентилятора	Защита вентилятора от механических воздействий
5	Нижняя секция	Содержит вентилятор и радиатор охлаждения
6	Верхняя секция	Содержит силовые платы и плату управления
7	Защитная панель	Предотвращение от попадания пыли внутрь устройства
8	Монтажная панель	Предназначена для крепления устройства
9	Сальники	Предназначены для подключения кабелей
10	Паспортная табличка	См. раздел 2.2: «Данные заводской таблички и схема обозначения»
11	Отверстие под винт	Для крепления устройства при помощи винта

2.5.2 Габаритные и установочные размеры

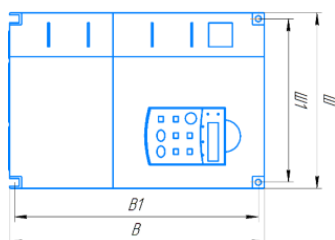
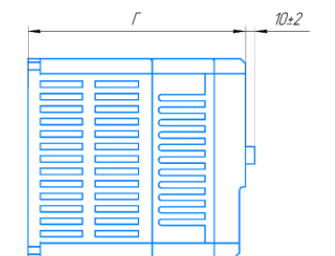


Рис. 2.5.2а Габаритные и установочные размеры устройств серии LC1 в пластмассовом корпусе

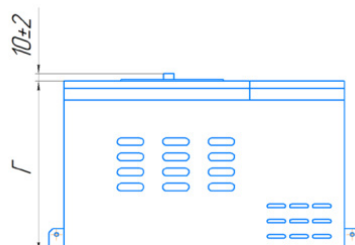
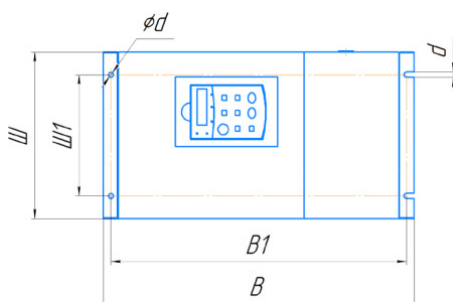


Рис. 2.5.2б Габаритные и установочные размеры устройств серии LC1 в пластмассовом корпусе

Таблица 2.5 Габаритные и установочные размеры LCI

Модель	Внешний вид и установочные габариты, мм						Масса кг	Тип корпуса				
	Ш	Ш1	В	В1	Г	d						
Трёхфазный 380 В												
LCI-G5.5/P7.5-4B	160	148	247	235	177	5,5	3,5	Пластмассовый				
LCI-G7.5/P11-4B												
LCI-G11/P15-4B												
LCI-G15/P18.5-4B	220	205	320	305	195	7	6,2					
LCI-G18.5/P22-4B												
LCI-G22/P30-4B												
LCI-G30/P37-4												
LCI-G37/P45-4	255	190	455	435	235	9	25	Металлический				
LCI-G45/P55-4												
LCI-G55/P75-4	280	200	580	500	290	11	30					
LCI-G75/P90-4												
LCI-G90/P110-4	300								690	650	320	71
LCI-G110/P132-4												
LCI-G132/P160-4	360	260	840	815	325	71,3						
LCI-G160/P200-4	420	300										
LCI-G200/P220-4	540	400	925	893	380	12	102,5					
LCI-G220/P250-4							104					
LCI-G250/P280-4							104,4					
LCI-G280/P315-4	640	500	1035	1003	390	13	147					
LCI-G315/P355-4							150					
LCI-G355/P400-4	860	600	1200	1164	700	15	230					

2.5.3 Габаритные размеры панели управления и монтажной рамки



Рис. 2.5.4 Габаритные размеры панели управления и монтажной рамки (мм)

Название	В	Ш	Г
	мм		
Размеры отверстия для монтажа панели управления	122	86	-
Габаритные размеры монтажной рамки	135	92	19

Глава 3. Профилактическое обслуживание

3.1 Профилактическое обслуживание

Воздействие таких факторов как температура, влажность, пыль и повышенная вибрация приводит к сокращению срока службы внутренних компонентов преобразователя частоты и может стать причиной выхода из строя или сокращения срока службы преобразователя частоты. Таким образом, крайне важно выполнять профилактическое обслуживание и регулярные проверки преобразователя частоты:

- проверку отсутствия посторонних шумов в электродвигателе во время работы;
- проверку отсутствия вибрации в электродвигателе во время работы;
- проверку работы вентиляторов охлаждения преобразователя частоты;
- обязательно проводить внеплановое обслуживание в случае изменения условий эксплуатации преобразователя частоты;
- проверку рабочей температуры преобразователя частоты в параметре F08.08.

3.2 Ежедневная очистка

- Поддержание чистоты преобразователя частоты.
- Тщательное удаление пыли с поверхности преобразователя частоты, чтобы исключить попадание пыли или металлических частиц в преобразователь.
- Тщательное удаление масляного осадка с вентилятора охлаждения преобразователя частоты.

3.3 Регулярный контроль

Регулярно осматривайте внутренние полости преобразователя. К регулярному контролю относятся:

- регулярный осмотр, очистка и продувка воздуховода;
- проверка отсутствия следов разряда на поверхности соединительных клемм;
- проверка затяжки винтов;
- проверка отсутствия коррозии на элементах преобразователя частоты;
- проверка изоляции силовой цепи.

Примечание: при проверке сопротивления изоляции с помощью мегаомметра (мегаомметр на 500 (В) постоянного тока) отключите силовую цепь от преобразователя частоты. Не проверяйте изоляцию цепи управления с помощью мегаомметра.

3.4 Замена изнашиваемых деталей

К деталям преобразователя частоты, подверженным износу, относятся вентилятор охлаждения и электролитические конденсаторы, срок службы которых непосредственно зависит от окружающих условий и качества технического обслуживания. Пользователь может определить период замены в зависимости от

срока службы в соответствии с регламентными работами. Диапазон срока службы компонентов при различных условиях приведён ниже:

Наименование детали	Срок службы
Вентилятор охлаждения	2 ~ 5 года
Электролитический конденсатор	4 ~ 10 лет

1. Возможные причины поломки вентилятора охлаждения: износ подшипников и лопастей. Видимые признаки повреждения: любые трещины в лопастях вентилятора, любой необычный звук вибрации при запуске ПЧ.

2. Возможные причины выхода из строя электролитического конденсатора фильтра: низкое качество электроэнергии питания, высокая температура окружающей среды и старение электролита. Видимые признаки повреждения: любая утечка жидкости, выступающий предохранительный клапан, данные измерений емкости или сопротивления изоляции.

Глава 4. Установка и подключение преобразователя частоты

4.1 Меры предосторожности при выборе варианта расположения на месте установки

1. Предотвращение воздействия прямых солнечных лучей; не допускается эксплуатация на открытом воздухе.

2. Не допускается эксплуатация в среде агрессивных газов и жидкостей.

3. Не допускается эксплуатация в среде масляного тумана и брызг.

4. Не допускается эксплуатация в среде соляного тумана.

5. Не допускается эксплуатация во влажной среде и под воздействием осадков.

6. Рекомендуется установить на оборудование фильтрующие устройства, если в воздухе присутствует металлическая пыль или волокнистая взвесь.

7. Не допускается эксплуатация под воздействием механических ударов или вибрации.

8. Рекомендуется эксплуатировать прибор в диапазоне температур от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, т.к. из-за перегрева или переохлаждения возможны неполадки при эксплуатации.

9. Рекомендуется установить прибор вдали от силовых сетей, электроустановок высокой мощности, таких как электрические сварочные аппараты, т.к. они влияют на работу прибора.

10. Радиоактивные материалы могут оказывать воздействия на эксплуатацию данного оборудования.

11. Рекомендуется установить прибор вдали от взрывоопасных материалов.

Предупреждение: чтобы гарантировать высокие характеристики производительности, продолжительный срок службы и предотвратить выход прибора из строя, необходимо выполнять перечисленные выше рекомендации во время установки преобразователя частоты INSTART.

4.2 Выбор варианта расположения при монтаже

Для эффективного охлаждения преобразователей частоты INSTART необходимо оставить вокруг достаточно свободного места. Схема установки преобразователя

частоты для обеспечения вентиляции:

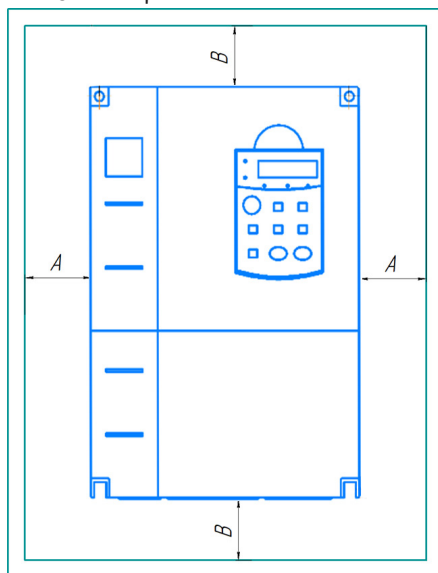


Рис. 4.1 - Рекомендуемые расстояния при монтаже

Класс мощности G	Установочные габариты	
	A	B
≤7,5 кВт	≥ 20 мм	≥ 100 мм
11кВт ~ 30кВт	≥ 50 мм	≥ 200 мм
≥ 37 кВт	≥ 50 мм	≥ 300 мм

Рекомендации:

1. необходимо оставить свободное место выше/ниже и с двух сторон от преобразователя частоты, чтобы обеспечить приток и отток воздуха;
2. допустимая температура окружающего воздуха от -10°C до +40°C;
3. не допускается попадания посторонних предметов внутрь воздуховода во время установки. В противном случае преобразователь частоты может быть поврежден;
4. установить фильтрующие устройства в месте притока воздуха в случае сильного загрязнения воздуха пылью;
5. установить преобразователь частоты вертикально, чтобы обеспечить отведение тепла вверх.

Примечание: если в одном шкафу необходимо установить несколько преобразователей частоты, то установку производить рядом друг с другом, а не один над другим.

4.3 Подключение периферийных и дополнительных устройств

Стандартный метод подключения периферийного оборудования и дополнительных компонентов:

Устройство	Описание функции
1. Автоматический выключатель (АВ)	Предназначен для защиты линий электросети от токов перегрузки и от токов короткого замыкания
2. Электромагнитный контактор (КМ)	Аппарат дистанционного действия, предназначенный для включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. Предотвращает повторное включение в случае выхода преобразователя частоты из строя
3. Сетевой дроссель серия ISF	Предназначен для снижения бросков тока входной цепи частотного преобразователя, при колебаниях напряжения в сети, а также для снижения выброса гармонических искажений в сеть от преобразователя частоты
4. Радиочастотный фильтр	Предназначен для устранения радиочастотных шумов, влияющих на работу преобразователя частоты
5. Тормозной резистор	Предназначен для рассеивания электроэнергии, вырабатываемой в процессе торможения или резком снижении скорости электродвигателя
6. Выходной (моторный) дроссель серии IMF	Предназначен для защиты двигателей от пиков напряжения, возникающих при работе преобразователей частоты. Величина пульсаций напряжения зависит от несущей частоты преобразователей частоты, длины и типа кабеля. Быстрое время нарастания напряжения характеризуется дополнительными потерями мощности и нежелательным нагревом в кабелях и двигателе, а также может привести к пробоям или ускоренному старению изоляции. Снижает скорость нарастания токов короткого замыкания, тем самым обеспечивая необходимое время для срабатывания защиты преобразователя частоты. Используется при удаленности электродвигателя от преобразователя частоты более чем на 50 м

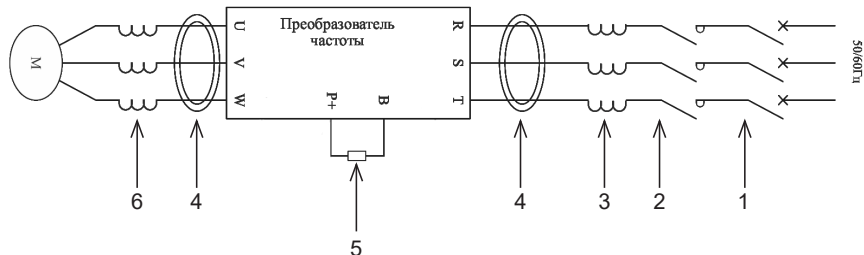


Таблица 4.3.1 Сравнение длины кабеля между преобразователем и электродвигателем и несущей частоты

Длина провода между ПЧ и электродвигателем	<50 м	<100 м	>100 м
Несущая частота (F04-00)	<15 кГц	<10 кГц	<5 кГц

Выбор кабеля питания и кабеля электродвигателя должен производиться в соответствии с местными нормами и правилами.

- Преобразователь генерирует ток утечки. Чем выше несущая частота, тем больше ток утечки. Ток утечки ПЧ составляет более 3,5 мА и фактическое значение определяется условиями эксплуатации. Для обеспечения безопасности ПЧ и

электродвигатель должны быть заземлены.

- Сопротивление заземления должно быть менее 10 Ом.
- Не допускается подключать заземляющий провод к сварочному аппарату и другому силовому оборудованию.
- При использовании более чем двух ПЧ не допускать образования петли заземляющим проводом.



Симметричный экранированный кабель обеспечивает меньший уровень электромагнитного излучения всей приводной системы, меньшую нагрузку на изоляцию электродвигателя, меньшие подшипниковые токи и меньший износ подшипников. Защитный проводник всегда должен иметь достаточную проводимость.

В таблице 4.3.2 указано минимальное сечение защитного проводника в зависимости от размера фазных проводников в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 61800-5-2-2015, когда фазный и защитный проводники выполнены из одинакового металла. В противном случае сечение защитного проводника должно обеспечивать такую же проводимость, что и у выбранного по таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 Минимальное сечение защитного проводника

Сечение фазных проводников S (мм ²)	Минимальное сечение соответствующего защитного проводника S_p (мм ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

Приведенная ниже таблица 4.3.3 содержит типы медных кабелей с концентрическим медным экраном для фазных проводников и кабелей для цепей управления и рекомендации по выбору периферийного оборудования для приводов с учетом перегрузочной способности.

Модель	АВ (А)	Контактор (А)	Силовой кабель (мм ²)	Кабель цепи управления (мм ²)
LCI-G5.5/P7.5-4B	32	25	3*4,0	1
LCI-G7.5/P11-4B	40	32	3*6,0	1
LCI-G11/P15-4B	63	40	3*6,0	1
LCI-G15/P18.5-4B	63	40	3*6,0	1
LCI-G18.5/P22-4B	80	63	3*10	1
LCI-G22/P30-4B	100	63	3*16	1
LCI-G30/P37-4	125	100	3*25	1
LCI-G37/P45-4	125	100	3*25	1
LCI-G45/P55-4	160	125	3*35	1

LCI-G55/P75-4	160	125	3*35	1
LCI-G75/P90-4	200	160	3*50	1
LCI-G90/P110-4	250	200	3*70	1
LCI-G110/P132-4	300	300	3*120	1
LCI-G132/P160-4	400	400	3*150	1
LCI-G160/P200-4	500	400	3*185	1
LCI-G200/P220-4	Исходя из технологических условий и ПУЭ, действующих на данной территории			
LCI-G220/P250-4				
LCI-G250/P280-4				
LCI-G280/P315-4				
LCI-G315/P355-4				
LCI-G355/P400-4				

Сечение кабеля рассчитано исходя из следующих условий: укладка в лоток не более 6 кабелей в ряд, температура воздуха 30°C, изоляция ПВХ, температура поверхности 70°C. Параметры кабелей для других условий должны соответствовать требованиям местных нормативов по технике безопасности, напряжению питания и номинальному току привода с учетом требований по эксплуатации.


4.4 Обозначение силовых клемм

4.4.1 Обозначение силовых клемм трехфазных стандартных моделей LCI-G5.5/P7.5-4B~LCI-G22/P30-4B




Обозначение клемм	Функции клемм
+ , PB	Клеммы для подключения тормозного резистора
+ , -	Клеммы звена постоянного тока
⊕/E	Клемма заземления
R, S, T	Входные клеммы для подключения питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы на электродвигатель

4.4.2 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G30/P37-4~LCI-G75/P90-4




Обозначение клемм	Функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Входные клеммы для подключения питающей сети
+1, +2, -	Клеммы звена постоянного тока
U/T1 V/T2 W/T3	Выходные клеммы на электродвигатель
⊕/E	Клемма заземления

4.4.3 Обозначение силовых клемм трехфазных моделей LCI-G90/P110-4 и выше

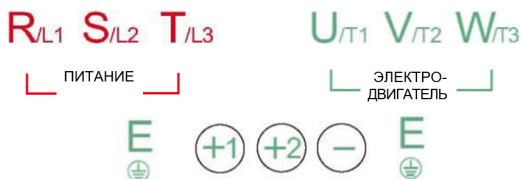

Обозначение клемм	Функции клемм
R/L1, S/L2, T/L3	Входные клеммы для подключения питающей сети
+1, +2, -	Клеммы звена постоянного тока
U/T1 V/T2 W/T3	Выходные клеммы на электродвигатель
E	Клемма заземления

4.5 Конфигурация и схема подключения к плате управления

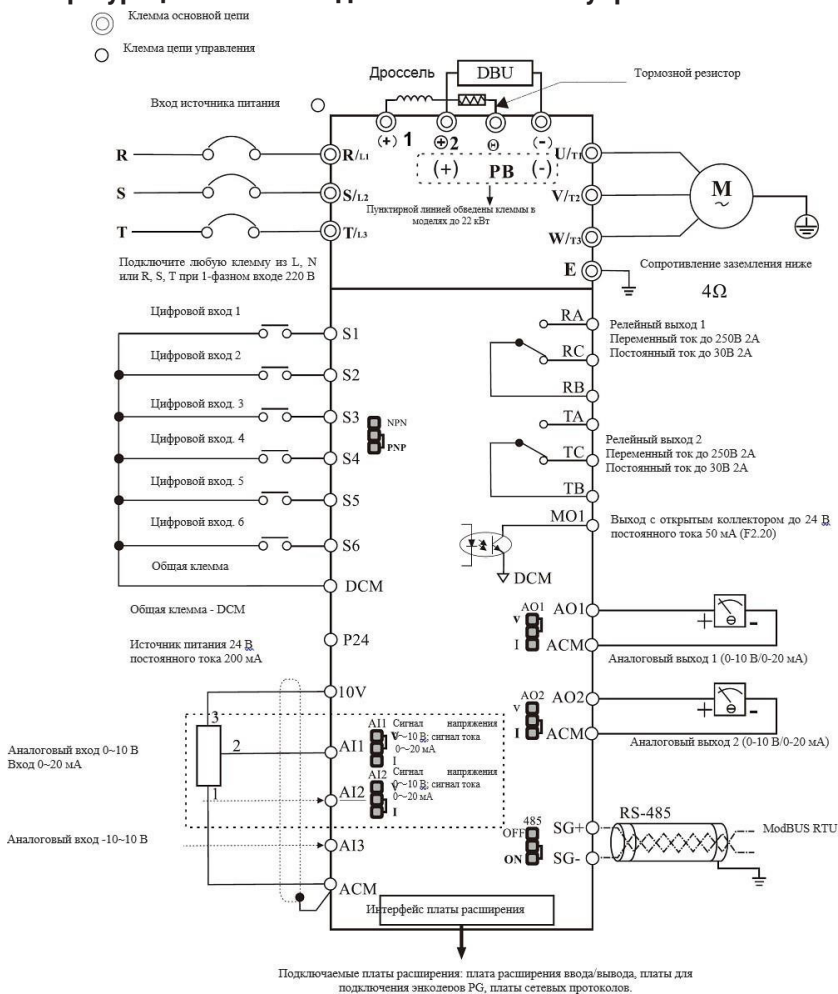

Внимание: ПЧ мощностью ≤ 22 кВт имеют встроенный тормозной модуль, поэтому для этих моделей тормозной резистор подключается к клеммам (+) и РВ. Клеммы (+)2 и (-) моделей мощностью ≥ 30 кВт используются для подключения внешнего тормозного модуля. Клеммы (+)1 и Θ – для подключения дросселя постоянного тока. Если тормозной модуль используется в ПЧ со встроенным дросселем постоянного тока, то необходимо подключить клемму «+» тормозного прерывателя к выходной клемме дросселя постоянного тока. Подключение к клемме (+)1 повредит тормозной модуль.

4.5.1 Описание клемм управления

Расположение клемм на колодке платы управления серии LCI

RA	RB	RC	10V	AI1	AI2	AI3	ACM	AO1	AO2	ACM	SG+	SG-
TA	TB	TC	S1	S2	DCM	S3	S4	S5	S6	DCM	MO1	P24


4.5.2 Функциональное назначение клемм управления

Цифровые входные сигналы	S1	Цифровой вход 1	1. Входное сопротивление: 2,4 кОм 2. Диапазон напряжения на входе: 9 В ~ 30 В
	S2	Цифровой вход 2	
	S3	Цифровой вход 3	
	S4	Цифровой вход 4	
	S5	Цифровой вход 5	
	S6/ HDI	Клемма высокоскоростного импульсного входа	Помимо функций S1 ~ S5, может использоваться как высокоскоростной импульсный вход. Максимальная частота на входе: 100 кГц
Источник питания	+10 В - ACM	Внешний источник питания + 10 В	Используется для подключения внешних устройств (потенциометров и т.д.). Максимальный ток нагрузки: 10 мА Рекомендуемое внешнее сопротивление от 1 кОм до 10 кОм
	P24 В DCM	Внешний источник питания + 24В	Обеспечивает питание +24 В. Используется для подключения внешних устройств (датчиков и т.д.). Максимальный ток нагрузки: 200 мА
Аналоговый входной сигнал	AI1 - ACM	Клемма аналогового входа 1	1. 0 В ~ 10 В/0 мА~20 мА, 2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по напряжению), 500 Ом
	AI2 - ACM	Клемма аналогового входа 2	1. 0 В ~ 10 В/0 мА~20 мА, 2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по напряжению), 500 Ом
	AI3 - ACM	Клемма аналогового входа 3	1. -10 В ~ 10 В/0 мА~20 мА, 2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по напряжению), 500 Ом
Аналоговый выходной сигнал	AO1 - ACM	Клемма аналогового выхода 1	Диапазон выходного напряжения: 0 В ~ 10 В Диапазон выходного тока: 0 мА ~ 20 мА
	AO2 - ACM	Клемма аналогового выхода 2	Диапазон выходного напряжения: 0 В ~ 10 В Диапазон выходного тока: 0 мА ~ 20 мА

Релейный выход	TA-TB-TC	Реле 1	Релейный выход 1, заводская настройка «Работа»
	RA-RB-RC	Реле 2	Релейный выход 2, заводская настройка «Ошибка»
M01-DCM		Многофункциональный выход, открытый коллектор	

4.5.3 Подключение к аналоговым входам

Для снижения уровня помех необходимо использовать экранированный кабель с заземленным экраном. Кабель должен быть как можно короче и располагаться на рекомендуемом расстоянии от силовых линий. В случаях высокого уровня помех можно рассмотреть возможность добавления фильтрующего конденсатора или ферритового сердечника.

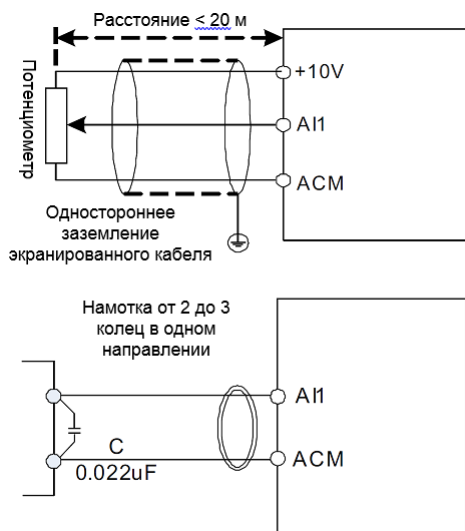

4.5.4 Подключение к цифровым входным клеммам


Подключение цифровых входных клемм в четырех различных вариантах:

Вариант подключения 1 (по умолчанию): внешний источник питания не используется, цифровые входы в режиме NPN.


Вариант подключения 2: используется внешний источник питания, цифровые входы в режиме NPN.

Вариант подключения 3: внешний источник питания не используется, цифровые входы в режиме PNP.


Вариант подключения 4: используется внешний источник питания, цифровые входы в режиме PNP.

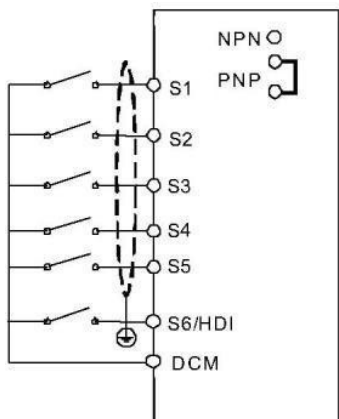


Вариант 1

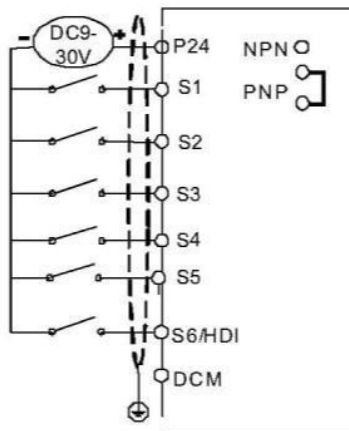

Вариант 2

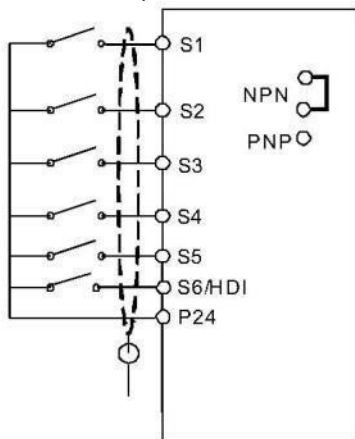

Вариант 3

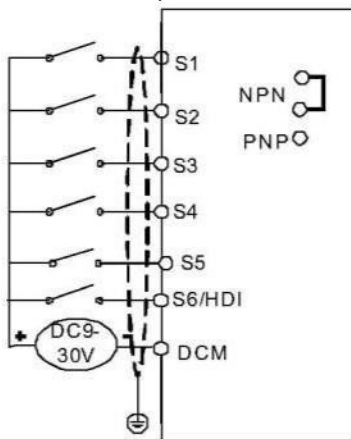

Вариант 4

Глава 5. Панель управления

5.1 Кнопки и дисплей панели управления

Панель управления имеет дисплей и кнопки управления. Дисплей показывает меню настройки параметров и различные рабочие состояния. Кнопки – интерфейс связи пользователя и преобразователя частоты.



Рис. 5.1.1 Функции кнопок и светодиодов панели управления

МЕНЮ	Кнопка программирования: вход в меню первого уровня или выход из группы параметров
ВВОД	В режиме мониторинга выполняет функцию перехода между отображаемыми параметрами. В режиме программирования выполняет функцию сохранения выбранного значения во внутреннюю память ПЧ.
ВПР/РЕВЕРС	Кнопка выбора направления вращения электродвигателя в соответствии с установленной частотой
ТОЛЧ/>>>	В режиме мониторинга выполняет функцию толчкового запуска. В режиме программирования выполняет функцию перехода между разрядами выбранных параметров.
ПУСК	Кнопка запуска ПЧ
СТОП	Останов ПЧ, сброс ошибок
ВВЕРХ/ВНИЗ	Кнопка для изменения параметра или опорной частоты

5.1.1 Режим мониторинга данных

В состоянии работы или остановки ПЧ светодиоды панели управления отображают различные состояния преобразователя. В параметрах F08.03 (параметры отображения в режиме работы) и F08.05 (параметры отображения во время останова) можно выбрать требуемые показатели для отображения на дисплее. Кнопка «ВВОД» используется для смены показателей.

1. В состоянии останова можно отобразить на дисплее 13 показателей параметров (см. более подробную информацию о выборе элементов для отображения в параметре F08.05):


Код на дисплее	Значение
<i>H</i>	Опорная частота
<i>U</i>	Напряжение звена постоянного тока
<i>I</i>	Состояние входных клемм
<i>O</i>	Состояние выходных клеммы
<i>Я</i>	Опорный сигнал ПИД-управления
<i>с</i>	Напряжение на AI1
<i>С</i>	Напряжение на AI2
<i>Г</i>	Напряжение на AI3
<i>П</i>	Значение времени
<i>L</i>	Значение расстояния

2. В состоянии работы можно отобразить на дисплее 32 показателя параметров (см. более подробную информацию о выборе элементов для отображения в параметрах F08.03, F08.04):

Код на дисплее	Значение
<i>H</i>	Опорная частота
<i>P</i>	Рабочая частота
<i>С</i>	Выходной ток
<i>d</i>	Выходное напряжение
<i>с</i>	Рабочая скорость
<i>т</i>	Крутящий момент
<i>F</i>	Выходная мощность
<i>U</i>	Напряжение звена постоянного тока
<i>Я</i>	Опорный сигнал ПИД-управления
<i>b</i>	Сигнал обратной связи ПИД-управления
<i>I</i>	Состояние входных клемм
<i>O</i>	Состояние выходных клеммы
<i>с</i>	Напряжение на AI1
<i>С</i>	Напряжение на AI2
<i>Г</i>	Напряжение на AI3
<i>П</i>	Значение времени
<i>L</i>	Значение расстояния


5.2 Навигация по меню (установка параметров)

В преобразователе частоты серии LCI используется трехуровневая структура меню для настройки параметров. Группа функциональных параметров (меню первого уровня) -> параметр (меню второго уровня) -> значение параметра (меню третьего уровня). Ниже приведена схема настройки:

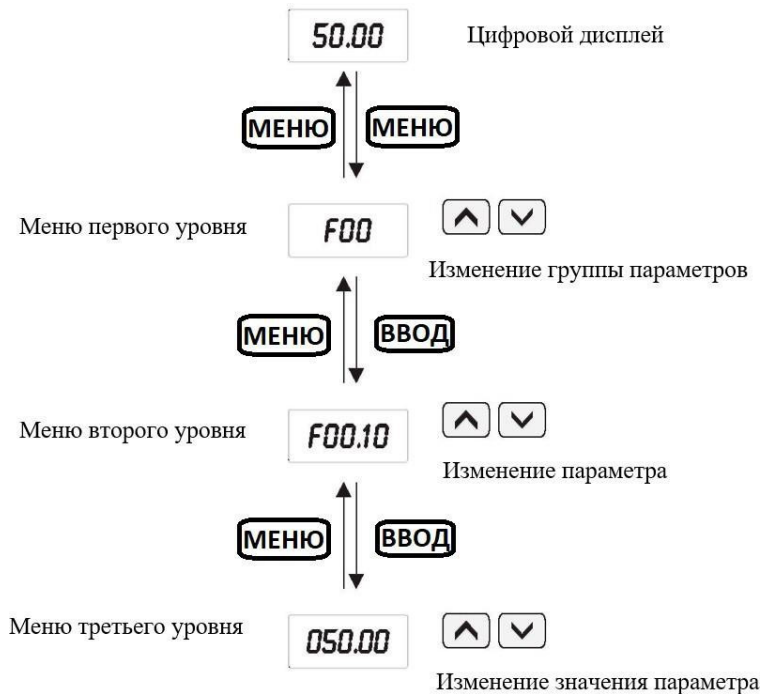

Чтобы перейти в режим программирования, нажмите кнопку «МЕНЮ». При нажатии кнопки пользователь открывает меню первого уровня. Для изменения параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/»». Для перехода в меню второго уровня необходимо нажать на «ВВОД». Для изменения параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/»». Для перехода в меню третьего уровня необходимо нажать на «ВВОД». Для изменения значения параметра используются кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ТОЛЧ/»». Чтобы сохранить изменения и автоматически перейти к следующему параметру, нажмите «ВВОД», чтобы вернуться в меню второго уровня без сохранения параметров, нажмите «МЕНЮ».

Пример: для изменения кода параметра F1. 02 с 10,00 Гц на 15,00 Гц (полужирным шрифтом обозначено мигающее значение):

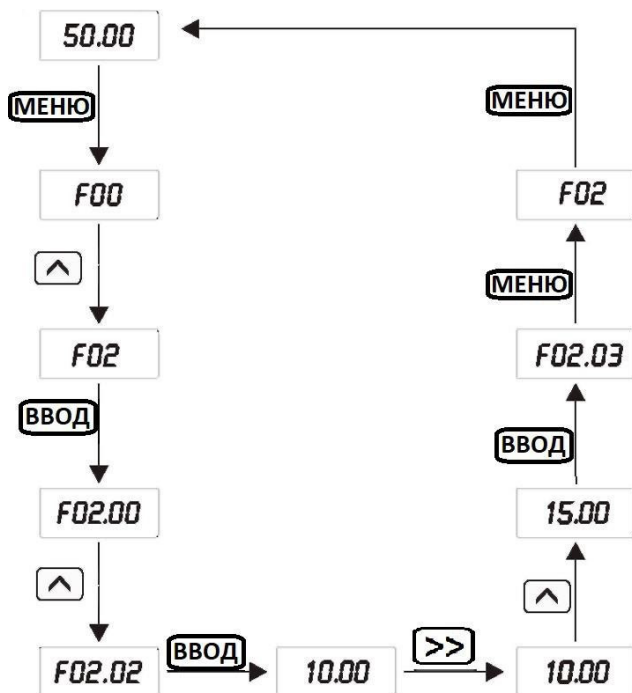

Если код параметра не мигает, то значит, он не может быть изменен. Возможные причины:

1. данный параметр является параметром для мониторинга;
2. параметр не может быть изменен во время работы. Он может быть изменён только после остановки электродвигателя.

5.3 Защита данных паролем

Пользователь может активировать функцию парольной защиты для защиты своих данных. Для этого в параметре F08.00 необходимо установить значение, отличное от 0 и нажать на кнопку «ВВОД». Введенное значение будет паролем пользователя. При выходе из меню программирования парольная защита будет активирована. При повторном нажатии на кнопку «МЕНЮ» на дисплее отобразится «0. 0. 0. 0. 0.». Для получения доступа в следующие уровни меню необходимо ввести правильный пароль. Для отмены защиты установите значение F08.00 равным 0.

5.4 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)

При выборе режима векторного управления с разомкнутым контуром необходимо ввести правильные паспортные данные электродвигателя. Это связано с тем, что данный режим строит математическую модель подключаемого электродвигателя на основании введенных параметров. Соответственно, чтобы получить высокую производительность электродвигателя и оптимальные характеристики управления, требуется получить точные параметры управляемого электродвигателя. Для облегчения данной задачи используется функция идентификации параметров электродвигателя.

Этапы при выполнении идентификации приведены ниже:

1. выберите вариант управления (F00.01) – управление с панели;
2. затем введите следующие параметры в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя:

- F02.01 (номинальная мощность асинхронного электродвигателя 1);
- F02.02 (номинальная частота асинхронного электродвигателя 1);
- F02.03 (номинальная скорость асинхронного электродвигателя 1);
- F02.04 (номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 1);
- F02.05 (номинальный ток асинхронного электродвигателя 1);

3. LCI имеет два типа идентификации. Выбор данного типа идентификаций будет зависеть от технологических условий:

А) если нагрузка может быть полностью снята с вала электродвигателя, то выберите «2» в параметре F02. 37 (полная идентификация), а затем нажмите «ПУСК» на панели управления, после этого ПЧ автоматически выполнит измерение следующих параметров:

- F02.06 (сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.07 (сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.08 (индуктивность рассеяния статора и ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.09 (взаимная индуктивность статора и ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.10 (ток холостого хода асинхронного электродвигателя 1).

Идентификация выполнена.

Б) если нагрузка НЕ может быть полностью снята с вала электродвигателя, то выберите «1» в параметре F02.37 (статическая идентификация), а затем нажмите «ПУСК» на панели управления, после этого ПЧ автоматически выполнит измерение следующих параметров:

- F02.06 (сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.07 (сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1);
- F02.08 (индуктивность рассеяния статора и ротора асинхронного электродвигателя 1).

Параметры F02.09 (взаимная индуктивность статора и ротора асинхронного электродвигателя 1) и F02.10 (ток холостого хода асинхронного электродвигателя 1) пользователь может рассчитать исходя из данных паспортной таблички электродвигателя: номинальное напряжение U (В), номинальный ток I (А), номинальная частота f (Гц) и коэффициент мощности η . Методика вычисления тока холостого хода и взаимной индуктивности описаны ниже:

расчёт взаимной индуктивности:
$$L_m = \frac{U}{2\sqrt{3}\pi f \cdot I_0} \cdot L_s$$

и расчет тока холостого хода:
$$I_0 = I \cdot \sqrt{1 - \eta^2}$$

где L_s – это индуктивное сопротивление рассеяния электродвигателя, I_0 – ток холостого хода, L_m – взаимная индуктивность.

Глава 6. Таблица функциональных параметров

В ПЧ серии LCI параметры сгруппированы по функциональному назначению; всего имеется 16 групп от F0 0 до F15. Для удобства программирования важно помнить:

1. номер группы соответствует меню первого уровня;
2. номер параметра соответствует меню второго уровня;
3. значение параметра соответствует меню третьего уровня. Краткая информация о таблице функциональных параметров. Назначение столбцов таблицы функциональных параметров:
 - 1-й столбец, «Параметр», содержит номер параметра;
 - 2-й столбец, «Наименование», содержит полное название параметра;
 - 3-й столбец, «Диапазон настройки», обозначает допустимый диапазон значений параметра;
 - 4-й столбец, «Заводское значение» — исходное установленное значение;
 - 5-й столбец, «Изменение», обозначает условия изменения или отсутствие возможности изменения данного параметра. Ниже подробно описаны условные обо- значения:

«x»: значение данного параметра может быть изменено как в состоянии останова, так и в состоянии работы;

«*»: значение данного параметра может быть изменено только в состоянии останова;

«**»: значение данного параметра используется только для мониторинга, его изменение невозможно;

«##»: значение данного параметра может быть изменено только специалистами сервисной службы.

Параметр	Наименование	Диапазон настройки	Заводская настройка	Изменение
F00: группа основных параметров				
F00.00	Метод управления	0: Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC) 1: Векторное управление с замкнутым контуром (VC) 2: Скалярное управление (U/f)	2	•
F00.01	Вариант управления преобразователем частоты	0: Управление с панели 1: Управление с клемм 2: Управление по сетевому протоколу	0	x
F00.02	Резерв	-	0	##
F00.03	Максимальная выходная частота	50,00 Гц ~ 600,00 Гц	50,00 Гц	•
F00.04	Верхняя предельная частота	F00.05 ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x

F00.05	Нижняя предельная частота	0,00 Гц ~ F00.04 (предел рабочей частоты)	00,00 Гц	x
F00.06	Выбор источника задания опорного сигнала канала А	0: Кнопки панели управления (без сохранения значения опорной частоты при отключении питания) 1: Кнопки панели управления (с сохранением значения опорной частоты при отключении питания) 2: Аналоговый вход А11 3: Аналоговый вход А12 4: Аналоговый вход А13 5: Высокочастотный импульсный вход (HDI) 6: Многоступенчатый режим управления 7: ПЛК 8: ПИД-управление 9: Сетевой протокол 10: Потенциометр панели управления	0	•
F00.07	Выбор источника задания опорного сигнала канала В	Аналогично параметра F00.06	0	•
F00.08	Установка верхнего предела источника задания опорного сигнала канала В	0: Относительно максимальной частоты 1: Относительно канала А	0	x
F00.09	Комбинации каналов задания опорного сигнала	0: канал А 1: канал В 2: Переключение между каналами А и В 3: А+В 4: А-В 5: Макс. (А И В) 6: Мин. (А И В)	0	x
F00.10	Опорная начальная частота при задании с кнопок панели управления	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F00.11	Разрешение выходной частоты	1: 0,1 Гц 2: 0,01 Гц	2	•
F00.12	Время разгона 1	0,00 с ~ 6500,0 с	Зависит от модели	x
F00.13	Время замедления 1	0,00 с ~ 6500,0 с	Зависит от модели	x

F00.14	Точность времени разгона и торможения	0: 1 секунды 1: 0,1 секунды 2: 0,01 секунды	1	•
F00.15	Базовая частота времени разгона и замедления	0: максимальная частота (F00.03) 1: Опорная частота 2: 100 Гц	0	•
F00.16	Выбор направления вращения	0: вращение в направлении по умолчанию 1: вращение в противоположном направлении	0	x
F00.17	Установка несущей частоты ШИМ-сигнала	0,5 кГц ~ 16,0 кГц	Зависит от модели	•
F00.18	Регулировка несущей частоты в зависимости от температуры	0: Нет 1: Да	1	x
F00.19	Источник задания опорного сигнала верхней предельной частоты	0: Цифровой сигнал в параметре F00.04 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход (HDI) 5: Сетевой протокол	0	•
F00.20	Смещение верхней предельной частоты	0,00 Гц ~ максимальная частота (F00.03)	00,00 Гц	•
F00.21	Выбор частоты, регулируемой с панели управления	0: рабочая частота 1: опорная частота	0	•
F00.22	Резерв	-		x
F00.23	Диапазон регулировки источника задания опорного сигнала канала В при наложении	0%~150%	100%	x

F00.25	Частота смещения источника задания опорного сигнала канала В при наложении	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	00,00 Гц	x
F00.26	Выбор сохранения опорной частоты, заданной с панели управления в режиме останова	0: Без сохранения в памяти 1: Сохранение в памяти	0	x
F00.27	Тип преобразователя частоты	0: тип G 1: тип P	Зависит от модели	•
F00.28	Восстановление заводских параметров	0: нет 1: Сбросить к заводским настройками, кроме параметров электродвигателя 2: Очистить историю ошибок	0	•
F00.29	Резерв	-		
F00.30	Резерв	-		
F01: группа параметров управления пуском и остановом				
F01.00	Режим запуска	0: Прямой пуск 1: Запуск после определения скорости вращения 2: Динамическое торможение перед запуском	0	x
F01.01	Частота запуска	0,00 Гц ~ 10,00 Гц	0,00 Гц	x
F01.02	Время удержания частоты запуска	0,0 с ~ 100, 0 с	0,0 с	•
F01.03	Ток динамического торможения перед запуском	0%~ 100%	0%	•
F01.04	Время удержания динамического торможения	0,0 с ~ 100, 0 с	0,0 с	•

F01.05	Выбор характеристики разгона и замедления	0: Прямая зависимость 1: S-образная характеристика разгона/замедления А 2: S-образная характеристика разгона/замедления В	0	•
F01.06	Начальный участок характеристики S	0,0% ~ (100,0%-F01.07)	30%	•
F01.07	Конечный участок характеристики S	0,0% ~ (100,0%-F01.06)	30%	•
F01.08	Выбор режима останова	0: Останов с замедлением 1: Останов по инерции	0	х
F01.09	Начальная частота динамического торможения при останове	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	х
F01.10	Время ожидания динамического торможения при останове	0,0 с ~ 100,0 с	0,0 с	х
F01.11	Ток динамического торможения	0%~100%	0%	х
F01.12	Время выполнения динамического торможения при останове	0,0 с ~ 100,0 с	0,0 с	х
F01.13	Режим контроля скорости	0: Запуск с частоты останова 1: Запуск с нулевой скорости 2: Запуск с максимальной частоты	0	•
F01.14	Коэффициент быстрого действия отслеживания скорости	1~100	20	х
F01.15	Коэффициент использования тормозного комплекта	0%~100%	100%	х
F02: группа настройки параметров электродвигателя 1				
F02.00	Тип электродвигателя 1	0: Асинхронный электродвигатель общего назначения 1: Асинхронный электродвигатель, адаптированный для ПЧ	0	•

		2: Синхронный электродвигатель		
F02.01	Номинальная мощность асинхронного электродвигателя 1	0,1 кВт ~ 1000,0 кВт	Зависит от модели	•
F02.02	Номинальная частота асинхронного электродвигателя 1	0,01 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	Зависит от модели	•
F02.03	Номинальная скорость асинхронного электродвигателя 1	1 об/мин ~ 65535 об/мин	Зависит от модели	•
F02.04	Номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 1	1 В-2000 В	Зависит от модели	•
F02.05	Номинальный ток асинхронного электродвигателя 1	0,01 ~ 655,35 А (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,1 ~ 6553,5 А (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F02.06	Сопротивление статора асинхронного электродвигателя 1	0,00 Ом ~ 65,535 Ом (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,0001 Ом ~ 6,5535 Ом (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F02.07	Сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 1	0,00 Ом ~ 65,535 Ом (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,000 Ом ~ 6,5535 Ом (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F02.08	Индуктивность рассеяния асинхронного электродвигателя 1	0,01 МГн ~ 655,35 МГн (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 МГн ~ 65,535 МГн (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F02.09	Взаимная индуктивность асинхронного электродвигателя 1	0,1 МГн ~ 6553,5 МГн (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,01 МГн ~ 655,35 МГн (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F02.10	Ток холостого хода асинхронного электродв. 1	0,01А~F02.05 (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,01А~F02.05 (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•

F02.27	Тип энкодера	0: ABZ инкрементальный 1: UVW инкрементальный	Зависит от модели	•
F02.28	Выбор типа платы PG	0: QEP1	0	•
F02.29	Количество импульсов на оборот	1~65535	2500	•
F02.30	Последовательность фаз АВ энкодера ABZ	0: прямая 1: обратная	0	•
F02.31	Угол уставки энкодера	0,0 ~359,9°	0,0°	•
F02.32	Последовательность фаз UVW энкодера UVW	0: прямая 1: обратная	0	•
F02.33	Угол смещения датчика UVW	0,0~ 359,9°	0,0°	•
F02.36	Время обнаружения обрыва обратной связи по скорости	0.0: нет 0,1 с ~ 100,0 с	0,0	•
F02.37	Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)	0: нет 1: статическая идентификация (если электродвигатель механически невозможно отцепить от нагрузки) 2: полная идентификация (если электродвигатель механически отцеплен от нагрузки)	0	•
F03: группа параметров для регулировки векторного способа управления (VC)				
F03.00	Коэффициент пропорциональности контура скорости 1	1~100	30	x
F03.01	Время интегрирования контура скорости 1	0,01 с ~ 10,00 с	0,50 с	x
F03.02	Частота переключения 1	0,00 Гц ~ F03.05	5,00 Гц	x

F03.03	Коэффициент пропорционального увеличения контура скорости 2	1~100	20	x
F03.04	Время интегрирования отклонений контура скорости 2	0,01 с ~ 10,00 с	1,00 с	x
F03.05	Частота переключения 2	F03.02~F00.03 (максимальная частота)	10,00 Гц	x
F03.06	Повышение момента при векторном управлении	50%~200%	100%	x
F03.07	Время фильтрации контура скорости	0,000 с ~ 0,100 с	0,000 с	x
F03.08	Коэффициент перевозбуждения при векторного управления	0~200	64	x
F03.09	Источник задания максимального момента для режима управления по скорости	0: Цифровой сигнал в параметре F03.10 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Минимальный сигнал из AI1, AI2 7: Максимальный сигнал из AI1, AI2	0	x
F03.10	Ограничение момента для режима управления по скорости	0,0% ~ 200,0%	150%	x
F03.13	Пропорциональный коэффициент возбуждения контура тока	0~60000	2000	x

F03.14	Коэффициент интегрирования возбуждения контура тока	0~60000	1300	x
F03.15	Пропорциональный коэффициент усиления момента контура тока	0~60000	2000	x
F03.16	Коэффициент интегрирования момента контура тока	0~60000	1300	x
F03.17	Интегральное свойство контура скорости	0: неактивно 1: активно	0	x
F03.18	Режим ослабления магнитного потока синхронного электродвигателя	0: Без ослабления 1: Режим ручного расчета 2: Режим автоматической регулировки	1	x
F03.19	Нижний предел ослабления магнитного потока синхронного электродвигателя	50%~500%	100%	x
F03.20	Максимальный ток намагничивания	1%~300%	50%	x
F03.21	Автоматическая регулировка ослабления магнитного потока	10%~500%	100%	x
F03.22	Коэффициент интегрирования ослабления магнитного потока	2~10	2	x

F03.23	Выбор режима управления по скорости/по моменту	0: управление по скорости 1: управление по моменту	0	•
F03.24	Источник задания опорного сигнала в режиме управления по моменту	0: Цифровой сигнал в параметре F03.26 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Сетевой протокол 6: Минимальный сигнал из AI1 и AI2 7: Максимальный сигнал из AI1 и AI2	0	•
F03.26	Цифровой опорный сигнал	-200,0%~200,0%	150%	x
F03.28	Предельная частота для прямого вращения в режиме управления по моменту	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F03.29	Предельная частота для обратного вращения в режиме управления по моменту	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F03.30	Время разгона в режиме управления по моменту	0,00 с ~ 650,00 с	0,00 с	x
F03.31	Время замедления в режиме управления по моменту	0,00 с ~ 650,00 с	0,00 с	x
F04: группа параметров при скалярном способе управления (U/f)				
F04.00	Выбор кривой разгона в скалярном режиме U/f для электродвигателя 1	0: Прямая характеристика 1: Ломаная характеристика 2: Квадратичная характеристика U/f 3: Полностью раздельный режим U/f 4: Частично раздельный режим U/f 5: Квадратичная характеристика 1,2 U/f 6: Квадратичная характеристика 1,4 U/f 7: Квадратичная характеристика 1,6 U/f 8: Квадратичная характеристика 1,8 U/f	0	•

F04.01	Повышение крутящего момента электродвигателя 1	0,0%: (автоматическое повышение момента) 0,1%~ 30,0%	Зависит от модели	x
F04.02	Частота отсечки повышения крутящего момента электродвигателя 1	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	•
F04.03	Частота 1 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	0,00 Гц ~ F04.05	0,00 Гц	•
F04.04	Напряжение 1 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	0,0%~100,0%	0%	•
F04.05	Частота 2 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	F04.03~ F04.07	0,00 Гц	•
F04.06	Напряжение 2 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	0,0%~100,0%	0%	•
F04.07	Частота 3 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	F04.05~F02.02 (номинальная частота двигателя)	0,00 Гц	•
F04.08	Напряжение 3 на ломаной характеристике U/f электродвигателя 1	0,0%~100%	0%	•
F04.09	Компенсация скольжения электродвигателя 1 U/f	0,0%~ 200,0%	0%	x

F04.10	Коэффициент перевозбуждения U/f	0~200	64	x
F04.11	Коэффициент подавления колебания U/f	0~100	Зависит от модели	x
F04.13	Источник задания опорного сигнала при раздельном U/f	0: Цифровой сигнал в параметре F03.26 (F04.14) 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Многоступенчатый режим управления 6: ПЛК 7: ПИД-управление 8: Сетевой протокол	0	x
F04.14	Отсечка напряжения при раздельном U/f	0 В ~ F02.04 (номинальное напряжение электродвигателя)	0 В	x
F04.15	Время нарастания напряжения при раздельном U/f	0,0 с ~ 100,0 с Примечание: время изменения напряжения электродвигателя с 0 В до номинального (F02.04)	0,0 с	x
F05: группа управления функциями защит				
F05.00	Защита от обрыва фазы на входе	0: неактивна 1: активна	1	x
F05.01	Защита от обрыва фазы на выходе	0: неактивна 1: активна	1	x
F05.02	Функция мгновенного снижения частоты при отключении питания	0: недействительно 1: торможение 2: торможение до остановки	0	x
F05.03	Время определения отключения напряжения питания	0,00 с ~ 100,00 с	0,50 с	x
F05.04	Минимальный уровень напряжения на ЗПТ	60,0%~100,0% (стандартное напряжение шины)	80%	x

F05.05	Коэффициент снижения скорости при превышении напряжения	0~100	0	x
F05.06	Уровень срабатывания защиты при перенапряжении	120%~150%	130%	x
F05.07	Коэффициент снижения скорости при перегрузке по току	0~100	20	x
F05.08	Настройка снижения скорости при перегрузке по току	100%~200%	150%	x
F05.09	Предупреждение о перегрузке электродвигателя	0: неактивно 1: активно	1	x
F05.10	Уровень обнаружения предупреждения о перегрузке электродвигателя	0,20~10,00	1,00	x
F05.11	Время предупреждения о перегрузке электродвигателя	50%~100%	80%	x
F05.12	Выбор защиты в холостом режиме	0: неактивна 1: активна	0	x
F05.13	Уровень обнаружения холостого хода	0,0 ~ 100,0% (номинального тока двигателя)	10%	x
F05.14	Время обнаружения падения нагрузки	0,0 с ~ 60,00 с	1,0 с	x

F05.15	Значение обнаружения превышения заданной скорости	0,0%~50,0% (F00.03 максимальная частота)	20%	Заводское
F05.16	Время обнаружения превышения заданной скорости	0,0 с ~ 60,00 с	1,0 с	x
F05.17	Значение обнаружения отклонения скорости	0,0%~ 50,0% (F00.03 максимальная частота)	20%	x
F05.18	Время обнаружения отклонения скорости	0,0 с ~ 60,0 с	5,0 с	x
F05.19	Количество автоматических перезапусков при срабатывании защит	0~20	0	x
F05.20	Интервал между автоматическими перезапусками при срабатывании защит	0,1 с ~ 100,0 с	1,0 с	x
F05.21	Выбор действия при срабатывании защиты. Вариант 1	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц: перегрузка электродвигателя (E007) Разряд десятков: обрыв входной фазы (E012) Разряд сотен: обрыв выходной фазы (E013) Разряд тысяч: внешняя ошибка (E00D) Разряд десятков тысяч: обрыв связи по сетевому протоколу (E018)	00000	x
F05.22	Выбор действия при срабатывании защиты. Вариант 2	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц: сбой в работе энкодера/ платы расширения PG (E026) Разряд десятков: резерв Разряд сотен: резерв	00000	x

		Разряд тысяч: перегрев электродвигателя (E036) Разряд десятков тысяч: достигнуто общее время работы (E020)		
F05.23	Выбор действия при срабатывании защиты. Вариант 3	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц и десятков: резерв Разряд сотен: достигнуто время в состоянии останова (E029) Разряд тысяч: холостой ход (E030) Разряд десятков тысяч: обрыв сигнала обратной связи при ПИД управлении (E02E)	00000	x
F05.24	Выбор действия при срабатывании защиты. Вариант 4	0: Останов по инерции 1: Останов с замедлением 2: Продолжение работы Разряд единиц: отклонение от заданной скорости (E034) Разряд десятков: превышение заданной скорости (E035) Разряд сотен: некорректные параметры электродвигателя	00000	x
F05.26	Частота при выборе действия продолжение работы	0: Продолжение работы на текущей частоте 1: Продолжение работы на опорной частоте 2: Продолжение работы на максимальной частоте 3: Продолжение работы на минимальной частоте 4: Продолжение работы на аварийной частоте	0	x
F05.27	Код ошибки №1 (последняя зафиксированная ошибка в журнале неисправностей)	0: отсутствие неисправностей 1: Превышение тока при разгоне (E004) 2: Превышение тока при замедлении или торможении (E005) 3: Превышение тока при постоянной скорости (E006) 4: Превышение напряжения ЗПТ при разгоне (E002)	-	x
F05.28	Код ошибки №2 (предпоследняя зафиксированная ошибка в журнале неисправностей)	5: Превышение напряжения ЗПТ при замедлении или торможении (E00A) 6: Превышение напряжения ЗПТ при постоянной скорости (E003) 7: Пониженное напряжение ЗПТ (E001) 8: Перегрузка электродвигателя (E007) 9: Перегрузка преобразователя частоты (E008) 10: Обрыв входной фазы (E012) 11: Обрыв выходной фазы (E013)	-	x

F05.29	Код ошибки №3 (предыдущая зафиксированная ошибка в журнале неисправностей)	12: Перегрев силового модуля (E00E) 13: Перегрузка тормозного резистора (E014) 14: Неисправность контактора или платы питания (E017) 15: Пользовательский отказ (E00D) 16: Ошибка связи сетевого протокола (E018) 17: Ошибка измерения тока (E015) 18: Ошибка при идентификации параметров электродвигателя (E016) 19: Достигнут предел времени работы (E020) 20: Ошибка EEPROM (E00F) 21: Короткое замыкание электродвигателя на землю (E023) 22: Обрыв сигнала обратной связи при ПИД- регулировании (E02E) 23: Сбой в работе энкодера/платы расширения PG (E026) 24: Неисправность ПЧ (E033) 25: Достигнуто время в состоянии останова (E029) 26: Холостой ход (E030) 27: Блокировка вала или слишком большая нагрузка (E032) 28: отклонение от заданной скорости (E034) 29: Попытка переключения между электродвигателя в процессе работы (E038) 30: Превышение заданной скорости (E035) 31: Перегрев электродвигателя (E036) 32: Некорректные параметры электродвигателя (E037)	-	x
F05.30	Рабочая частота при ошибке №1	-	-	x
F05.31	Выходной ток при ошибке №1	-	-	x
F05.32	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №1	-	-	x
F05.33	Состояние входных клемм при ошибке №1	-	-	x

F05.34	Состояние выходных клемм при ошибке №1	-	-	x
F05.35	Состояние ПЧ при ошибке №1	-	-	x
F05.36	Время в режиме останова при ошибке №1	-	-	x
F05.37	Время в режиме работы при ошибке №1	-	-	x
F05.38	Рабочая частота при ошибке №2	-	-	x
F05.39	Выходной ток при ошибке №2	-	-	x
F05.40	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №2	-	-	x
F05.41	Состояние входных клемм при ошибке №2	-	-	x
F05.42	Состояние выходных клемм при ошибке №2	-	-	x
F05.43	Состояние ПЧ при ошибке №2	-	-	x
F05.44	Время в режиме останова при ошибке №2	-	-	x
F05.45	Время в режиме работы при ошибке №2	-	-	x
F05.46	Рабочая частота при ошибке №3	-	-	x
F05.47	Выходной ток при ошибке №3	-	-	x

F05.48	Напряжение звена постоянного тока при ошибке №3	-	-	x
F05.49	Состояние входных клемм при ошибке №3	-	-	x
F05.50	Состояние выходных клемм при ошибке №3	-	-	x
F05.51	Состояние ПЧ при ошибке №3	-	-	x
F05.52	Время в режиме останова при ошибке №3	-	-	x
F05.53	Время в режиме работы при ошибке №3	-	-	x
F05.54	Резерв	-	1	Заводское
F05.55	Резерв	-	0	x
F05.56	Аварийная частота	0,0% ~ 100,0% (100% соответствует максимальной частоте F00.03)	100%	x
F05.57	Тип датчика температуры электродвигателя	0: нет датчика температуры 1: PT100 2: PT1000	0	x
F05.58	Пороговое значение срабатывания защиты электродвигателя от перегрева	(0°C ~200°C)	110°C	x
F05.59	Пороговое значение предупреждения о перегреве электродвигателя	(0°C ~200°C)	90°C	x

F05.60	Порог срабатывания защиты при низком напряжении	F05.04~100,0%	90%	x
F06: функции входных клемм				
F06.00	Выбор функции клеммы S1	0: Нет функции 1: Вращение вперед	1	x
F06.01	Выбор функции клеммы S2	2: Реверс 3: Трехпроводной режим управления (СТОП)	2	x
F06.02	Выбор функции клеммы S3	4: Толчковый режим 5: Обратный толчковый режим	4	x
F06.03	Выбор функции клеммы S4	6: Останов по инерции 7: Перезапуск при возникновении ошибки	6	x
F06.04	Выбор функции клеммы S5	8: Пользовательская ошибка 9: Увеличение частоты 10: Уменьшение частоты	12	x
F06.05	Выбор функции клеммы S6	11: Сброс на опорную частоту 12: Клемма многоступенчатого	13	x
F06.06	Выбор функции клеммы S7	управления 1 13: Клемма многоступенчатого управления 2	0	x
F06.07	Выбор функции клеммы S8	14: Клемма многоступенчатого управления 3	0	x
F06.08	Выбор функции клеммы S9	15: Клемма многоступенчатого управления 4	0	x
F06.09	Выбор функции клеммы HDI	16: Пауза в работе 17: Клеммы 1 выбора времени разгона и замедления 18: Клеммы 2 выбора времени разгона и замедления 19: Клемма выбора источника задания опорного сигнала 20: Клемма выбора источника задания команды запуска 21: Запрет изменения частоты от других источников 22: Приостановка интегральной составляющей ПИД управления 23: Сброс текущего состояния ПЛК 24: Пауза вобуляции 25: Счетчик импульсов 26: Сброс счетчика импульсов 27: Контроль длины 28: Сброс длины 29: Запрет управления крутящим моментом 30: Высокочастотный импульсный вход (только для HDI) 31: Резерв 32: Немедленное динамическое торможение	0	x

		<p>33: Пользовательский отказ</p> <p>34: Запрет на изменение опорного сигнала</p> <p>35: Изменение направления действия ПИД- управления</p> <p>36: Внешний останов 1</p> <p>37: Клемма переключения между вариантами управления 2</p> <p>38: Приостановка интегрирования при ПИД- управлении</p> <p>39: Резерв</p> <p>40: Резерв</p> <p>41: Клемма переключения между параметрами электродвигателей</p> <p>42: Резерв</p> <p>43: Переключатель параметров ПИД- управления</p> <p>44: Резерв</p> <p>45: Резерв</p> <p>46: Переключение между режимами управления по скорости/моменту</p> <p>47: Аварийный останов</p> <p>48: Внешний останов 2</p> <p>49: Динамическое торможение</p> <p>50: Сброс времени в рабочем режиме</p>		
F06.10	Выбор типа логики для цифровых входов S1-S5	<p>0: Положительная логика</p> <p>1: Отрицательная логика</p> <p>Разряд единиц: S1</p> <p>Разряд десятков: S2</p> <p>Разряд сотен: S3</p> <p>Разряд тысяч: S4</p> <p>Разряд десятков тысяч: S5</p>	00000	x
F06.11	Выбор типа логики для цифровых входов S6-HDI	<p>0: Положительная логика</p> <p>1: Отрицательная логика</p> <p>Разряд единиц: S6</p> <p>Разряд десятков: S7</p> <p>Разряд сотен: S8</p> <p>Разряд десятков тысяч: HDI</p>	00000	x
F06.12	Время фильтрации цифровых входов	0,000 с ~ 1,000 с	0,010 с	x
F06.13	Режим работы управления с клемм	<p>0: двухпроводной режим управления 1</p> <p>1: двухпроводной режим управления 2</p> <p>2: трехпроводной режим управления 1</p> <p>3: трехпроводной режим управления 2</p>	0	x
F06.14	Скорость изменения при задании опорного сигнала с кнопок панели или клемм	0,001 Гц / с ~ 65,535 Гц / с	1,00 Гц/с	x

F06.15	Время задержки срабатывания цифрового входа S1	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F06.16	Время задержки срабатывания цифрового входа S2	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F06.17	Время задержки срабатывания цифрового входа S3	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F06.18	Нижний предел аналогового входа A11	0.00 В ~ P06.20	0,00 В	x
F06.19	Опорный сигнал соответствующий нижнему пределу аналогового входа A11	-100,0% ~ +100,0%	0%	x
F06.20	Верхний предел аналогового входа A11	F06.18~ + 10,00 В	10,00 В	x
F06.21	Опорный сигнал соответствующий верхнему пределу аналогового входа A11	-100,0% ~ +100,0%	100%	x
F06.22	Время фильтрации A11	0,00 с ~ 10,00 с	0,10 с	x
F06.23	Нижний предел аналогового входа A12	0,00 В ~ F06.25	0,00 В	x
F06.24	Опорный сигнал соответствующий нижнему пределу аналогового входа A12	-100,0% ~ +100,0%	0%	x

F06.25	Верхний предел аналогового входа AI2	F06.23 ~ + 10,00 В	10,00 В	x
F06.26	Опорный сигнал соответствующий верхнему пределу аналогового входа AI2	-100,0% ~ +100,0%	100%	x
F06.27	Время фильтрации AI2	0,0 с ~ 10,0 с	0,10 с	x
F06.28	Нижний предел аналогового входа AI3	-10,00 В ~ F06.30	0,10 В	x
F06.29	Опорный сигнал соответствующий нижнему пределу аналогового входа AI3	-100,0% ~ +100,0%	0	x
F06.30	Верхний предел аналогового входа AI3	F06.28 ~ +10,00 В	4,00 В	x
F06.31	Опорный сигнал соответствующий верхнему пределу аналогового входа AI3	-100,0% ~ +100,0%	100%	x
F06.32	Время фильтрации AI3	0,00 с ~ 10,00 с	0,10 с	x
F06.33	Нижний предел высокочастотного импульсного входа HDI	0,00 кГц ~ F06.35	0,00 кГц	x
F06.34	Опорный сигнал соответствующий нижнему пределу импульсного входа HDI	-100,0% ~ +100,0%	0%	x

F06.35	Верхний предел импульсного входа HDI	F06.33 ~ + 100,00 кГц	50,00 кГц	x
F06.36	Опорный сигнал соответствующий верхнему пределу импульсного входа HDI	-100,0% ~ +100,0%	100%	x
F06.37	Время фильтрация HDI	0,00 с ~ 10,00 с	0,10 с	x
F06.38	Выбор кривой для AI	Разряд единиц: выбор характеристики для AI1 Разряд десятков: выбор характеристики для AI2 Разряд сотен: выбор характеристики для AI3 1: Характеристика 1 (2 точки, см. F06.18 ~ F06.21) 2: Характеристика 2 (2 точки, см. F06.23 ~ F06.26) 3: Характеристика 3 (2 точки, см. F06.28 ~ F06.31) 4: Характеристика 4 (4 точки, см. F06.40 ~ F06.47) 5: Характеристика 5 (4 точки, см. F06.48~F06.55)	H.321	x
F06.39	Выбор настроек входа AI при значении напряжения ниже минимального	Разряд единиц: AI1 ниже нижнего предела установленного параметра 0: соответствует минимальной настройке входа 1: 0,0% Разряд десятков: AI2 ниже нижнего предела установленного параметра Разряд сотен: AI3 ниже нижнего предела установленного параметра	H.000	x
F06.40	Задание точки 1 характеристики 4	-10,00 В ~ F06.42	0,305	x
F06.41	Опорный сигнал, соответствующий точке 1 характеристики 4	-100,0% ~ +100,0%	0%	x
F06.42	Задание точки 2 характеристики 4	F06.40 ~F06.44	3,00 В	x

F06.43	Опорный сигнал, соответствующий точке 2 характеристики 4	-100,0% ~ +100,0%	30%	x
F06.44	Задание точки 3 характеристики 4	F06.42 ~ F06.46	6,00 В	x
F06.45	Опорный сигнал, соответствующий точке 3 характеристики 4	-100,0% ~ +100,0%	60%	x
F06.46	Задание точки 4 характеристики 4	F06.44 - + 10,00В	10,00 В	x
F06.47	Опорный сигнал, соответствующий точке 4 характеристики 4	-100,0% ~ +100,0%	100%	x
F06.48	Задание точки 1 характеристики 5	-10,00В -F06.50	-10,00 В	x
F06.49	Опорный сигнал, соответствующий точке 1 характеристики 5	-100,0% ~ +100,0%	-100%	x
F06.50	Задание точки 2 характеристики 5	F06.48 ~ F06.52	- 3,00 В	x
F06.51	Опорный сигнал, соответствующий точке 2 характеристики 5	-100,0% ~ +100,0%	-30%	x
F06.52	Задание точки 3 характеристики 5	F06.50 ~ F06.54	3,503	x

F06.53	Опорный сигнал, соответствующий точке 3 характеристики 5	-100,0% ~ +100,0%	30%	x
F06.54	Задание точки 4 характеристики 5	F06.52 ~ + 10,0 В	10,00 В	x
F06.55	Опорный сигнал, соответствующий точке 4 характеристики 5	-100,0% ~ +100,0%	100%	x
F06.64	Значение точки скачкообразного перехода характеристики А11	-100,0% ~ +100,0%	0%	x
F06.65	Настройка диапазона точки скачкообразного перехода характеристики А11	0,0% ~ 100,0%	0,5%	x
F06.66	Настройка диапазона точки скачкообразного перехода характеристики А11	-100,0% ~ 100,0%	0%	x
F06.67	Настройка диапазона точки скачкообразного перехода характеристики А12	0,0% ~ 100,0%	0,5%	x
F06.68	Значение точки скачкообразного перехода характеристики А13	-100,0% ~ 100,0%	0,5%	x

F06.69	Настройка диапазона точки скачкообразного перехода характеристики AI1	0,0% ~ 100,0%	0%	x
F07: функции выходных клемм				
F07.00	Выбор типа выхода HDO	0: Импульсный выход (HDOP) 1: Выход с открытым коллектором (HDOR)	0	x
F07.01	Выбор функции выхода HDOR	0: Нет функции 1: Достижение максимальной частоты	0	x
F07.02	Выбор функции релейного выхода T	2: Достижение частоты FDT1 3: Состояние отказа 4: Предупреждение о перегрузке электродвигателя 5: Предупреждение о перегрузке ПЧ 6: Работа на нулевой скорости (нет выходного сигнала в состоянии останова) 7: Работа на нулевой скорости (есть выходной сигнал в состоянии останова) 8: Достижение верхней предельной частоты 9: Достижение нижней предельной частоты (нет выходного сигнала при останове) 10: Достигнуто установленное значение счетчика 11: Достигнуто назначенное значение счетчика 12: Достигнуто значение расстояние 13: Цикл ПЛК завершен 14: Достигнуто суммарное время в состоянии работы 15: Достигнут один из пределов частоты	3	x
F07.03	Выбор функции релейного выхода R	16: Достигнут предел крутящего момента 17: Готовность к запуску (состояние останова)	0	x
F07.04	Выбор функции выхода M01	18: Работа ПЧ 19: AI1 > AI2 20: Низкое напряжение 22: Резерв 23: Резерв 24: Достигнуто суммарное время во включенном состоянии 25: Достижение частоты FDT2 26: Достижение значения частоты 1 27: Достижение значения частоты 2 28: Достижение значения тока 1 29: Достижение значения тока 2	1	x

		<p>30: Достижение установленного значения времени</p> <p>31: Достижение одного из предельных значений сигнала аналогового входа AI1</p> <p>32: Падение нагрузки до 0</p> <p>33: Реверс</p> <p>34: Холостой ход</p> <p>35: Достижение установленной температуры модуля</p> <p>36: Превышение пределов выходного тока</p> <p>37: Нижний предел рабочей частоты (выходной сигнал в состоянии останова)</p> <p>38: Сигнал тревоги (продолжение работы)</p> <p>39: Предупреждение о перегреве электродвигателя</p> <p>40: Достигнуто текущее время работы</p>		
F07.06	Выбор полярности выходных клемм	<p>0: нормальная логика</p> <p>1: отрицательная логика</p> <p>Разряд единиц: HDO</p> <p>Разряд десятков: T</p> <p>Разряд сотен: R</p> <p>Разряд тысяч: M01</p>	0000	x
F07.07	Время задержки срабатывания HDO	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F07.08	Время задержки срабатывания T	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F07.09	Время задержки срабатывания R	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F07.10	Время задержки срабатывания M01	0,0 с ~ 3600,0 с	0,0 с	x
F07.12	Выбор функции выхода HDOP	<p>0: Опорная частота</p> <p>1: Рабочая частота</p>	0	x
F07.13	Выбор функции выхода A01	<p>2: Выходной ток</p> <p>3: Выходное напряжение</p> <p>4: Выходная скорость</p>	0	x
F07.14	Выбор функции выхода A02	<p>5: Выходной крутящий момент</p> <p>6: Выходная мощность</p> <p>7: Высокочастотный импульсный вход (100% соответствует 100,0 кГц)</p> <p>8: AI1</p>	1	x

		9: AI2 10: AI3 11: Значение длины 12: Значение счетчика 13: Сигнал по сетевому протоколу 14: Выходной ток (100% соответствует 1000,0 А) 15: Выходное напряжение (100% соответствует 1000,0 В) 16: Зарезервировано		
F07.15	Коэффициент смещения A01	-100,0% ~100,0%	0%	x
F07.16	Усиление сигнала A01	10,00 ~ + 10,00	1,00	x
F07.17	Коэффициент смещения A02	-100,0% ~100,0%	0%	x
F07.18	Усиление сигнала A02	10,00 ~ + 10,00	1,00	x
F07.19	Усиление сигнала A02	0 ~ 10,00	0	x
F07.20	Время фильтрования A02	0 ~ 10,00	0	x
F07.21	Время фильтрования HDO	0 ~ 10,00	0	
F07.22	Верхний предел высоко-частотного импульсного выхода HDO	0,01 кГц ~ 100,00 кГц	50,00 кГц	
F08: функции панели управления				
F08.00	Пользовательский пароль	0 ~ 65535	0	x
F08.02	Функция останова для кнопки СТОП	0: Активна только при режиме управления запуском с панели 1: Активна во всех режимах	1	x
F08.03	Параметры отображения в режиме работы 1	0000 ~ FFFF 00: Рабочая частота 1 (Гц) 01: Опорная частота (Гц) 02: Выходной ток (А) 03: Выходное напряжение (В) 04: Отображение скорости нагрузки 05: Выходная мощность (кВт) 06: Выходной момент (%) 07: Напряжение на ЗПТ (В)	h.008F	x

		08: Опорный сигнал ПИД-управления 09: Значение сигнала обратной связи ПИД-управления 10: Состояние входных клемм 11: Состояние выходных клемм 12: Напряжение на AI1 (В) 13: Напряжение на AI2 (В) 14: Напряжение на AI3 (В) 15: Значение счётчика		
F08.04	Параметры отображения в режиме работы 2	0000 ~ FFFF Бит 0: Значение длины Бит 01: Состояние ПЛК Бит 02: Значение высокочастотного входа (кГц) Бит 03: Рабочая частота 2 (Гц) Бит 04: Оставшееся время работы Бит 05: Напряжение на AI1 до коррекции (В) Бит 06: Напряжение на AI1 до коррекции (В) Бит 07: Напряжение на AI1 до коррекции (В) Бит 08: Линейная скорость 09: Текущее время в состоянии останова (часы) 10: Текущее время работы (мин.) 11: Частота входных импульсов (кГц) 12: Значение сигнала по сетевому протоколу 13: Значение сигнала обратной связи энкодера (скорость (Гц)) 14: Отображение сигнала частоты А (Гц) 15: Отображение сигнала частоты В (Гц)	h.0000	x
F08.05	Параметры отображения в состоянии останова	0000 ~ FFFF 00: Опорная частота (Гц) 01: Напряжение на ЗПТ (В) 02: Состояние входных клемм 03: Состояние выходных клемм 04: Опорное значение ПИД-управления 05: Напряжение на AI1 (В) 06: Напряжение на AI2 (В) 07: Напряжение на AI3 (В) 08: Значение счётчика 09: Значение длины 10: Состояние ПЛК 11: Линейная скорость 12: Частота входных импульсов (кГц)	H.0063	x
F08.06	Коэффициент отображения скорости вращения	0,0001 ~6,5000	1,0000	x

F08.07	Температура выпрямительного моста	0,0°C~100,0°C	-	**
F08.08	Температура силового модуля ПЧ	0,0°C~100,0°C	-	**
F08.09	Версия программного обеспечения	-	-	**
F08.10	Общее время в состоянии работы	0 ч ~ 65535 ч	-	**
F08.11	Серийный номер изделия	-	-	**
F08.12	Количество знаков после запятой при отображении скорости вращения	0: 0 знаков 1: 1 знак 2: 2 знака 3: 3 знака	1	x
F08.13	Общее время во включенном состоянии (в состоянии работы и останова)	0 ч ~ 65535 ч	-	**
F08.14	Общее потребление энергии		-	**
F09: расширенная группа				
F09.00	Время разгона 2	0,0 с ~ 6500,0 с	Значение модели	x
F09.01	Время замедления 2	0,0 с ~ 6500,0 с		x
F09.02	Время разгона 3	0,0 с ~ 6500,0 с		x
F09.03	Время замедления 3	0,0 с ~ 6500,0 с		x
F09.04	Время разгона 4	0,0 с ~ 6500,0 с		x
F09.05	Время замедления 4	0,0 с ~ 6500,0 с		
F09.06	Опорная частота для толчкового режима	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	2,00 Гц	x

F09.07	Время разгона толчкового режима	0,0 с ~ 6500,0 с	20,0 с	x
F09.08	Время замедления для толчкового режима	0,0 с ~ 6500,0 с	20,0 с	x
F09.09	Частота скачкообразной перестройки 1	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	x
F09.10	Частота скачкообразной перестройки 2	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	x
F09.11	Диапазон скачкообразной перестройки	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	x
F09.12	Время паузы при смене направления вращения	0,0 с ~ 3000,0 с	0,0 с	x
F09.13	Работа в противоположном направлении вращения	0: Разрешена 1: Запрещена	0	x
F09.14	Опорная частота ниже нижней предельной частоты	0: Работа на нижней предельной частоте 1: Останов 2: Работа на нулевой частоте	0	x
F09.15	Порог общего времени в состоянии работы и останова	0 ч ~ 65000 ч	0 ч	x
F09.16	Порог общего времени в состоянии работы	0 ч ~ 65000 ч	0 ч	x
F09.17	Защита от запуска после подачи питания	0: не активна 1: активна	0	x

F09.18	Контроль скорости снижения частоты	0,00 Гц ~ 10,00 Гц	0,00 Гц	x
F09.19	Выбор электродвигателя	0: Электродвигатель 1 1: Электродвигатель 2	0	x
F09.20	Значение обнаружения частоты FDT1	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F09.21	Диапазон обнаружения частоты (гистерезис FDT 1)	0,0% ~ 100,0% (уровень FDT1)	5%	x
F09.22	Значение обнаружения частоты FDT2	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F09.23	Диапазон обнаружения частоты (гистерезис FDT 2)	0,0% ~ 100,0% (уровень FDT2)	5%	x
F09.24	Диапазон достижения максимальной частоты	0,0% ~ 100,0% (F00.03 (максимальная частота))	0%	x
F09.25	Скачкообразная перестройка частоты при разгоне и замедлении	0: неактивна 1: активна	0	x
F09.28	Частота переключения при разгоне 1 и разгоне 2	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	x
F09.29	Частота переключения при замедлении 1 и замедлении 2	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	x
F09.30	Приоритет клеммы толчкового режима	0: неактивен 1: активен	0	x
F09.31	Частота регистрации 1	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F09.32	Диапазон регистрации 1	0,0% ~ 100,0% (F00.03 (максимальная частота))	0%	x

F09.33	Частота регистрации 2	0,00 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	50,00 Гц	x
F09.34	Диапазон регистрации 2	0,0% ~ 100,0% (F00.03 (максимальная частота))	0%	x
F09.35	Уровень обнаружения холостого тока	0,0% ~ 300,0% 100% соответствует номинальному току двигателя	5%	x
F09.36	Время задержки обнаружения холостого тока	0,01 с ~ 600,00 с	0,10 с	x
F09.37	Значение перегрузки по току	0% (не обнаружено) 0,1% ~ 300,0% (номинальный ток двигателя)	200%	x
F09.38	Время задержки обнаружения перегрузки по току	0,00 с ~ 600,00 с	0,00 с	x
F09.39	Ток регистрации 1	0,0% ~ 300,0% (номинальный ток двигателя)	100%	x
F09.40	Диапазон тока регистрации 1	0,0% ~ 300,0% (номинальный ток двигателя)	0%	x
F09.41	Ток регистрации 2	0,0% ~ 300,0% (номинальный ток двигателя)	100%	x
F09.42	Диапазон тока регистрации 2	0,0% ~ 300,0% (номинальный ток двигателя)	0%	x
F09.43	Функция времени	0: неактивна 1: активна	0	x
F09.44	Источник задания продолжительности времени	0: Цифровой сигнал P09.45 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 (100% аналогового входа соответствует значению F9.45 продолжительности по времени)	0	x
F09.45	Продолжительность по времени	0,0 мин ~ 6500,0 мин	0,0 мин	x
F09.46	Нижний предел входного напряжения AI1	0,00 В ~ F09.47	3,10 В	x

F09.47	Верхний предел входного напряжения AI1	F09.46 ~ 10,00 В	6,80 В	х
F09.48	Предел температуры модуля	0°C ~ 100°C	75°C	х
F09.49	Режим работы охлаждающего вентилятора	0: Вентилятор работает при работе ПЧ 1: Вентилятор работает непрерывно	0	х
F09.50	Частота перехода в спящий режим	Частота выхода из спящего режима (F09.52) ~ F00.03 (Максимальная частота)	0,00 Гц	х
F09.51	Время задержки перехода в спящий режим	0,0 с ~ 6500,0 с	0,0 с	х
F09.52	Частота выхода из спящего режима	0,00 Гц ~ частота перехода в спящий режим (F09.50)	0,00 Гц	х
F09.53	Время задержки выхода из спящего режима	0,0 с ~ 6500,0 с	0,0 с	х
F09.54	Предел времени работы	0,0 мин ~ 6500,0 мин	0,0 мин	х
F09.55	Верхний предел рабочей частоты переключения DPWM	0,00 Гц ~ 15,00 Гц	12,00 Гц	х
F09.56	Система ШИМ-модуляции	0: асинхронная модуляция 1: синхронная модуляция	0	х
F09.57	Выбор режима компенсации зоны нечувствительности	0: Без компенсации 1: Режим компенсации 1 2: Режим компенсации 2	1	х
F09.58	Выборочная глубина ШИМ	0: Неактивна 1 ~ 10: уровень снижения	0	х
F09.59	Ограничение тока	0: Неактивно 1: Активно	1	х
F09.60	Компенсация обнаружения тока	0~100	5	х

F09.61	Уровень пониженного напряжения	60,0% ~ 140,0%	100%	x
F09.62	Уровень пониженного напряжения	0: оптимизация не активна 1: режим оптимизации 1 2: режим оптимизации 2	1	x
F09.63	Регулировка времени в зоне нечувствительности	100% ~ 200%	150%	x
F09.64	Уровень повышенного напряжения	200,0 ~ 2500,0 В	Зависит от модели	x
F10: группа параметров ПИД-управления				
F10.00	Выбор источника задания опорного сигнала ПИД-регулирования	0: Цифровой опорный сигнал в параметре F10.01 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Опорный сигнал от многоступенчатого режима управления 7: Потенциометр панели управления	0	x
F10.01	Цифровой опорный сигнал ПИД-управления	0,0 ~ 100,0%	5.0	x
F10.02	Выбор источника задания обратной связи ПИД-регулирования	0: Аналоговый вход AI1 1: Аналоговый вход AI2 2: Аналоговый вход AI3 3: Задание от AI1~AI2 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Задание от AI1+AI2 7: Задание от максимального из AI1 , AI2 8: Задание от минимального из AI1 , AI2	0	x
F10.03	Направление действия ПИД-управления	0: Прямое направление 1: Обратное направление	0	x
F10.04	Диапазон обратной связи ПИД-регулирования	0 ~ 65535	10.0	x

F10.05	Коэффициент пропорционального усиления КР1	0,0 ~ 100,0	20,0	x
F10.06	Время интегрирования Тi2	0,01 с ~ 10,00 с	2,00 с	x
F10.07	Дифференциальное время Тd1	0,000 с ~ 10,000 с	0,000 с	x
F10.08	Предельная частота при обратном вращении для ПИД-управления	0,00 ~ F00.03 (максимальная частота)	0,00 Гц	x
F10.09	Предел сигнала рассогласования ПИД	0,0 ~ 100,0%	0%	x
F10.10	Дифференциальная предел амплитуды ПИД-управления	0,00% ~ 100,00%	0,1%	x
F10.11	Время изменения опорного сигнала ПИД-управления	0,00 ~ 650,00 с	0,00 с	x
F10.12	Время фильтрования обратной связи ПИД	0,00 с ~ 60,00 с	0,00 с	x
F10.13	Время фильтрования выходной частоты	0,00 с ~ 60,00 с	0,00 с	x
F10.15	Коэффициент пропорционального усиления КР2	0,0 ~ 100,0	20,0	x
F10.16	Время интегрирования Тi2	0,01 ~ 10,00 с	2,00 с	x
F10.17	Дифференциальное время Тd2	0,000 с ~ 10,000 с	0,000 с	x

F10.18	Условие переключения между параметра ПИД-управления	0: без переключения 1: по сигналу с входной клеммы 2: автоматическое переключение в зависимости от сигнала рассогласования	0	x
F10.19	Рассогласование переключения 1 параметра ПИД	0,0%~F10.20	20%	x
F10.20	Рассогласование переключения 2 параметра ПИД	F10.19~100,0%	80%	x
F10.21	Начальное значение задания опорного сигнала ПИД-управления	0,0% ~ 100,0%	0%	x
F10.22	Время сохранения значение задания опорного сигнала ПИД-управления	0,00 с ~ 650,00 с	0,00 с	x
F10.23	Максимальное отклонение сигнала ПИД-регулятора в прямом направлении	0,00% ~ 100,00%	1%	x
F10.24	Максимальное отклонение сигнала ПИД-регулятора в обратном направлении	0,00% ~ 100,00%	1%	x
F 10.25	Выбор действия для интегральной составляющей ПИД-регулятора	Разряд единиц: интегральная составляющая 0: неактивна 1: активна Разряд десятков: останавливать интегральную составляющую, когда сигнал обратной связи достигает предельного значения	00	x

		0: продолжить регулировку ПИД с интегральной составляющей 1: остановить регулировку ПИД с интегральной составляющей		
F10.26	Значение обнаружения потери сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0%: функция неактивна 0,1% ~100,0%	0%	x
F10.27	Время обнаружения потери сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0,0 с ~ 20,0 с	0,0 с	x
F10.28	Работа ПИД-управления в состоянии останова	0: не выполняется 1: выполняется	0	x
F11: группа параметров для специальных применений				
F11.00	Установка режима частоты качания	0: относительно опорной частоты 1: относительно максимальной частоты	0	x
F11.01	Амплитуда частоты качания	0,0 ~ 100,0%	0%	x
F11.02	Амплитуда частоты скачка	0,0%~50,0%	0%	x
F11.03	Продолжительность цикла частоты качания	0,0 с ~ 3000,0 с	10,0 с	x
F11.04	Коэффициент времени нарастания треугольной волны	0,1% ~100,0%	50%	x
F11.05	Установленное расстояние	0 м ~ 65535 м	1000 м	x
F11.06	Фактическое расстояние	0 м ~ 65535 м	0 м	x
F11.07	Количество импульсов на метр	0,1 ~ 6553,5	100,0	x

F11.08	Установленное значение счетчика	1 ~ 65535	1000	x
F11.09	Назначенное значение счетчика	1~ 65535	1000	x
F12: группа параметров ПЛК и многоступенчатого режима				
F12.00	Режим работы ПЛК	0: Выполнение одного цикла работы и останов 1: Выполнение одного цикла работы и продолжение работы на последней зафиксированной частоте 2: Непрерывная работа по циклам	0	x
F12.01	Выбор варианта действия при отключении питания и останове	Разряд единиц: действие при отключении питания 0: Не сохранять значения в памяти 1: Сохранять значения в памяти Разряд десятков: действие при останове 0: Не сохранять значения в памяти 1: Сохранять значения в памяти	00	x
F12.02	Задание ступени 1 для ПЛК или многоступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.03	Задание ступени 2 для ПЛК или многоступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.04	Задание ступени 3 для ПЛК или многоступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.05	Задание ступени 4 для ПЛК или многоступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.06	Задание ступени 5 для ПЛК или многоступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x

F12.07	Задание ступени 6 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.08	Задание ступени 7 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.09	Задание ступени 8 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.10	Задание ступени 9 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.11	Задание ступени 10 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.12	Задание ступени 11 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.13	Задание ступени 12 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.14	Задание ступени 13 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.15	Задание ступени 14 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.16	Задание ступени 15 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x

F12.17	Задание ступени 16 для ПЛК или много-ступенчатого режима	-100,0% -100,0%	0%	x
F12.18	Время выполнения ступени 1 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.19	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 1	0-3	0	x
F12.20	Время выполнения ступени 2 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.21	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 2	0-3	0	x
F12.22	Время выполнения ступени 3 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.23	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 3	0-3	0	x
F 12.24	Время выполнения ступени 4 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0с<8)	x
F12.25	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 4	0-3	0	x

F12.26	Время выполнения ступени 5 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.27	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 5	0- 3	0	x
F12.28	Время выполнения ступени 6 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.29	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 6	0- 3	0	x
F12.30	Время выполнения ступени 7 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.31	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 7	0-3	0	x
F12.32	Время выполнения ступени 8 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.33	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 8	0-3	0	x
F12.34	Время выполнения ступени 9 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x

F12.35	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 9	0-3	0	x
F12.36	Время выполнения ступени 10 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.37	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 10	0-3	0	x
F12.38	Время выполнения ступени 11 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.39	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 11	0-3	0	x
F12.40	Время выполнения ступени 12 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.41	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 12	0-3	0	x
F12.42	Время выполнения ступени 13 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	Заводское
F12.43	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 13	0-3	0	x

F12.44	Время выполнения ступени 14 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	За-вод-ское
F12.45	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 14	0-3	0	x
F12.46	Время выполнения ступени 15 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	x
F12.47	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 15	0-3	0	x
F12.48	Время выполнения ступени 16 (только для ПЛК)	0,0 с (ч) ~ 6500,0 с (ч)	0,0 с (ч)	За-вод-ское
F12.49	Выбор варианта времени разгона и замедления для ступени 16	0-3	0	x
F12.50	Выбор единиц измерения времени	0: с (секунды) 1: ч (часы)	0	x
F12.51	Задание источника опорного сигнала для многоступенчатого режима	0: Цифровой опорный сигнал в параметрах F12.02 и т.д. 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Опорный сигнал ПИД-управления 6: Кнопки панели управления (F00.10)	0	x

F13: группа параметров сетевого протокола ModBUS				
F13.00	Локальный адрес	1 ~ 247, 0 – широковещательный адрес	1	x
F13.01	Выбор скорости передачи данных	0: 300 бит/с 1: 600 бит/с 2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 5: 9600 бит/с 6: 19200 бит/с 7: 38400 бит/с 8: 57600 бит/с 9: 115200 бит/с	5	x
F13.02	Выбор формата данных	0: 8-N-2 1: 8-E-L 2: 8-0-1 3: 8-N-I	3	x
F13.03	Задержка ответа	0 мс ~ 20 мс	20	x
F13.04	Тайм-аут обмена данными	0,0 (неактивно), 0,1 с ~ 60,0 с	0,0	x
F13.05	Выбор протокола ModBUS	0: нестандартный протокол ModBUS 1: Стандартный протокол ModBUS	1	x
F13.06	Разрешение отображения тока чтения связи	0: 0,01A 1: 0,1A	0	x
F15: группа настройки параметров электродвигателя 2				
F15.00	Тип электродвигателя 2	0: Асинхронный электродвигатель общего назначения 1: Асинхронный электродвигатель, адаптированный под частотное управление	0	•
F15.01	Номинальная мощность асинхронного электродвигателя 2	0,1 кВт ~ 1000,0 кВт	Зависит от модели	•
F15.02	Номинальная частота асинхронного электродвигателя 2	0,01 Гц ~ F00.03 (максимальная частота)	Зависит от модели	•
F15.03	Номинальная скорость асинхронного электродвигателя 2	1 об/мин ~ 65535 об/мин	Зависит от модели	•

F15.04	Номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 2	1 В ~ 2000 В	Зависит от модели	•
F15.05	Номинальное напряжение асинхронного электродвигателя 2	0,01 ~ 655,35 А (ПЧ <=55 кВт) 0,1 ~ 6553,5 А (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F15.06	Сопротивление статора асинхронного электродвигателя 2	0,001 Ом - 65,535 Ом (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 Ом - 6,5535 Ом (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F15.07	Сопротивление ротора асинхронного электродвигателя 2	0,001 Ом - 65,535 Ом (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 Ом - 6,5535 Ом (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F15.08	Индуктивность рассеяния асинхронного электродвигателя 2	0,01 мГн ~ 655,35 мГн (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 мГн ~ 65,535 мГн (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F15.09	Взаимная индуктивность асинхронного электродвигателя 2	0,01 мГн ~ 6553,5 мГн (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,001 мГн ~ 6553,5 мГн (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F15.10	Ток холостого хода асинхронного электродвигателя 2	0,01А ~ F15.05 (мощность преобразователя частоты <= 55 кВт) 0,01А ~ F15.05 (мощность преобразователя частоты > 55 кВт)	Зависит от модели	•
F15.27	Типа энкодера	0: ABZ 1: UVW	0	•
F15.28	Выбор типа платы расширения PG	0: QEP1	0	•
F15.29	Количество импульсов на оборот	1 ~ 65535	2500	•
F15.30	Последовательность фаз АВ	0: прямая 1: обратная	0	•
F15.31	Угол установки энкодера	0,0 - 359,9°	0,0°	•

F15.32	Последовательность фаз UVW	0: прямая 1: обратная	0	•
F15.33	Угол смещения датчика UVW	0,0 - 359,9°	0,0°	•
F15.36	Время обнаружения обрыва обратной связи по скорости	0.0: нет 0,1 с ~ 10,0 с	0,0	•
F15.37	Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)	0: нет 1: статическая идентификация (если электродвигатель механически невозможно отцепить от нагрузки) 2: полная идентификация (если электродвигатель механически отцеплен от нагрузки)	0	•
F15.38	Коэффициент пропорциональности контура скорости 1	1~100	30	x
F15.39	Время интегрирования контура скорости 1	0,01 с ~ 10,00 с	0,50 с	x
F15.40	Частота переключения 1	0,00~F15.43	5,00 Гц	x
F15.41	Коэффициент пропорционального увеличения контура скорости 2	1~ 100	20	x
F15.42	Время интегрирования отклонений контура скорости 2	0,01 с ~ 10,00 с	1,00 с	x
F15.43	Частота переключения 2	F15.40 ~F00.03 (максимальная частота)	10,00 Гц	x
F15.44	Повышение момента при векторном управлении	50% ~ 200%	100%	x

F15.45	Время фильтрации контура скорости	0,000 с ~ 0,100 с	0,000 с	x
F15.46	Коэффициент пере-возбуждения при векторного управления	0~200	64	x
F15.47	Источник задания максимального момента для режима управления по скорости	0: Цифровой сигнал в параметре F03.10 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: Высокочастотный импульсный вход HDI 5: Задание по сетевому протоколу 6: Минимальный сигнал из AI1, AI2 7: Максимальный сигнал из AI1, AI2	0	x
F15.48	Ограничение момента для режима управления по скорости	0,0% ~ 200,0%	150%	Заводское
F15.51	Пропорциональный коэффициент возбуждения контура тока	0-60000	2000	x
F15.52	Коэффициент интегрирования возбуждения контура тока	0-60000	1300	x
F15.53	Пропорциональный коэффициент усиления момента контура тока	0-60000	2000	x
F15.54	Коэффициент интегрирования момента контура тока	0~60000	1300	x
F15.55	Интегральное свойство контура скорости	0: неактивно 1: активно	0	x

F15.61	Метод управления скоростью электро-двигателя 2	0: Векторное управление с разомкнутым контуром 1: Векторное управление с замкнутым контуром 2: Скалярный метод	0	•
F15.62	Выбор времени разгона и замедления электро-двигателя 2	0: аналогично электродвигателя 1 1: Время разгона и замедления 1 2: Время разгона и замедления 2 3: Время разгона и замедления 3 4: Время разгона и замедления 4	0	x
F15.63	Повышение крутящего момента электро-двигателя 1	0,0%: (автоматическое повышение момента) 0,1%~ 30,0%	Значение модели	x
F15.65	Коэффициент подавления колебания U/f электродвигателя 2	0-100	Значение модели	x

Глава 7. Описание функциональных параметров

Данная глава вынесена в отдельную брошюру, с которой Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте по Qr-коду либо по ссылке: https://instart-info.ru/wp-content/uploads/2021/12/Opisanie_fp-LCI.pdf.

Подробные настройки оборудования “Инстарт” в формате видео можно найти на сайте:

<https://instart-info.ru/podderzhka/video/>



Глава 8. Настройка управления серии LCI по сетевому протоколу ModBUS-RTU

8.1 Сетевой режим

Серия LCI имеет два сетевых режима: режим Master/Slaves и режим Master/ Slave.

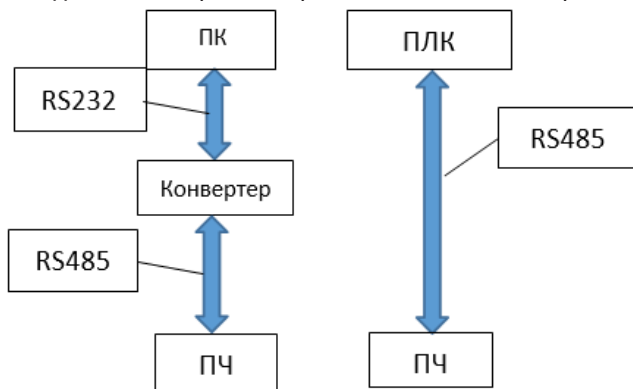


Рис. 8.1 Сетевой режим Master/Slave

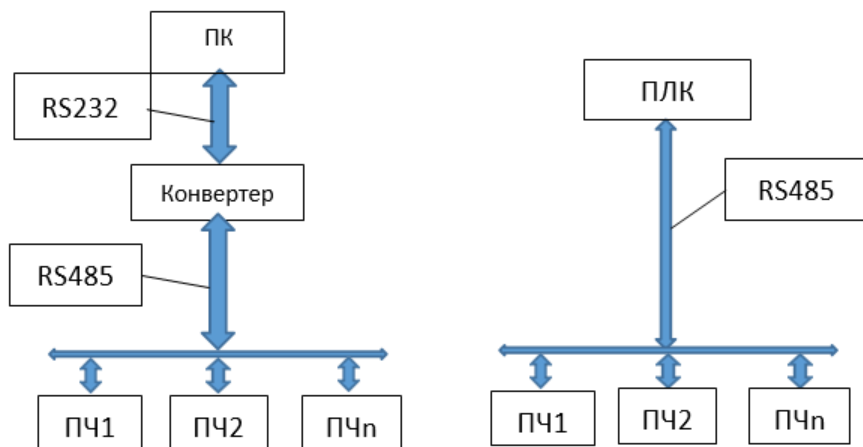


Рис. 8.2 Сетевой режим Master/Slaves

8.2 Параметры передачи данных по ModBUS

Формат данных по умолчанию: E-8-1 (четность, 8 бит данных, 1 конечный бит), 19200 бит/с. Настройки параметров связи выполняется в функциональной группе F0E.

8.3 Формат структуры сообщения


Протокол ModBUS включает два вида режима передачи (режим RTU и ASCII), LCI поддерживает только режим RTU, соответствующие данные следующие:

байты: 1 стартовый бит, 8 битов данных, контрольный бит и конечный бит. При наличии проверочного бита 1 бит проверки четности/нечетности и 1 конечный бит. Когда бит четности отсутствует, имеется 2 конечных бита.

СТАРТОВЫЙ БИТ	БИТ							ПРОВЕРОЧНЫЙ БИТ	КОНЕЧНЫЙ БИТ
	0	1	2	3	4	5	6		

В режиме RTU сообщение всегда имеет интервал времени передачи не менее 3,5 байтов в начале. Структура сообщений (запрос/ответ) передается в следующем порядке: адрес машины, код команды операции, данные и контрольное слово CRC. Передача каждого байта осуществляется в шестнадцатеричном формате. Формат данных следующий:

Формат передачи данных Modbus RTU



1. Для определения начала сообщения используется пауза продолжительностью не менее 3,5 символов (14 бит).

2. Если пауза при передаче сообщения более чем 1,5 символа (6 бит), то данное сообщение считается ошибочным.

Таблица 8.1 Стандартная структура сообщения RTU:

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байта)
SLAVE ADDR	Адрес связи: 1 ~ 247
CMD	03H: чтение параметров подчинённого устройства; 06H: запись параметров подчинённого устройства
DATA (N-1)	Данные: группа параметра, номер параметра, значение параметра
DATA (N-2)	
... ..	
DATA0	
CRC CHK старшего разряда	Проверка значения: CRC
CRC CHK младшего разряда	
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байт)

3. Проверка данных CRC используется для проверки байтов сообщения.

Пример: Код команды (CMD): 03H, чтение N слов (максимум 12 слов непрерывного чтения). Адрес подчиненного устройства равен 01, регистр — F002 (при непрерывном чтении двух слов), а затем информация о команде ведущего устройства. Пример ниже.

ADR		01H
CMD		03H
Стартовый регистр старшего разряда		F0H
Стартовый регистр младшего разряда		02H
Значение данных старшего разряда		00H
Значение данных младшего разряда		02H
ADR		01H 03H
CMD		
Значение байтов старшего	00H	
Значение байтов младшего	04H	
Регистр данных F002H старшего разряда	00H	
Регистр данных F002H младшего разряда	00H	
Данные F003H старшего разряда	00H	
Данные F003H младшего	01H	
CRC CHK младшего	Нужно рассчиты- тывать CRC, CHK	
CRC CHK старшего		
CRC CHK младшего разряда		
CRC CHK старшего разряда	Нужно рассчитывать CRC, CHK	

Информация ответа подчиненного устройства, когда параметр

F13.05 установлен на 0.

Когда параметр **F13.05** установлен на 1:

ADR	01H
CMD	03H
Количество битов	04H
Регистр данных F002H старшего разряда	00H
Регистр данных F002H младшего разряда	00H
Данные F003H старшего разряда	00H
Данные F003H младшего разряда	01H
CRC CHK младшего разряда	Нужно рассчитывать CRC, CHK
CRC CHK старшего разряда	

Код команды 06H (запись). Например, команда на запись **5000 (1388H)** в регистре **F00AH** ПЧ, адрес подчиненного устройства **02H**. Информация о команде на запись:

ADR	02H
CMD	06H
Адрес данных старшего разряда	F0H
Адрес данных младшего разряда	0AH

Содержание данных старшего разряда	13H
Содержание данных младшего разряда	88H
CRC CHK младшего разряда	Нужно рассчитывать CRC, CHK
CRC CHK старшего разряда	

Информация ответа подчинённого:

ADR	02H
CMD	06H
Адрес данных старшего разряда	F0H
Адрес данных младшего разряда	0AH
Содержание данных старшего разряда	13H
Содержание данных младшего разряда	88H
CRC CHK младшего разряда	Нужно рассчитывать CRC, CHK
CRC CHK старшего разряда	

Методы проверки CRC: CRC-домен определяет содержание всего сообщения. Домен состоит из двух байтов, содержащих 16-битное двоичное значение, которое присоединяется к сообщению после вычисления значения передающего оборудования. Принимающее устройство повторно вычисляет CRC принятого сообщения и сравнивает с полученным значением домена CRC, если два значения CRC отличаются, то есть ошибка при передаче. CRC сначала помещается в **0xFFFF**, а затем обрабатывается более шести последовательных байтов сообщения со значением текущего регистра. Для CRC допустимы только 8-битные данные каждого символа, а стартовый бит, стоповый бит и бит четности недействительны. В процессе CRC каждый 8-битовый символ рассчитывает отдельно XOR с содержимым регистра, в результате перемещается в самое низкое эффективное направление, а самый высокий эффективный бит заполняется 0. LSB извлекается для проверки: если LSB равен 1, регистр отдельно выполняет операцию XOR с предустановленным значением; если LSB равен 0, то не выполняет. Весь процесс повторится 8 раз. После завершения последнего бита (восьмого бита) следующие 8-битные байты будут отдельно выполнять операцию XOR с текущим значением регистра. Конечное значение в регистре — это значение CRC после выполнения всех байтов в сообщении.

Определение адреса передачи данных:

Правила перевода значения параметра в регистр:

Диапазон старшего и младшего байтов соответственно:

старший байт **F0 - FE**

(группа **F**), **A0 - A2** (группа **F15, F17**);

младший байт **00 FF**, например, для **F04.02** регистр будет **0xF40C**.

Примечания:

группа **F14** – невозможно считывание и изменение параметров группы;

группа **F17** – возможно только считывание параметров группы.

При работе ПЧ некоторые параметры не могут быть изменены; при изменении параметров кода функции следует также учитывать диапазон настройки параметров, единицы измерения.

Группа кодов функции	Адрес для связи	Адрес кода функции RAM
F00 ~ F14	0xF000~0xFEFF	0x0000~0x0EFF
F15 ~ F17	0xA000~0xA2FF	0x4000~0x42FF

Поскольку EEPROM часто перезаписывается, это сокращает срок службы EEPROM; для некоторых параметров есть возможность записывать значения в оперативную память RAM. К этой функции можно попасть только путем изменения старшего разряда соответствующего кодового адреса с F на 0.

Диапазон старшего и младшего байтов соответственно:
старший байт **00 0F** (группа **F**); младший байт **00 FF**.

Например

Вход команды управления в ПЧ (только запись):

- код функции **F04.12** не сохраняется в EEPROM и задает адрес **040C**;
- код функции **F15.51** не сохраняется в EEPROM и задает адрес **4033**.

Этот адрес может использоваться только для RAM микросхемы и не может использоваться как функция чтения, в противном случае это недействительный адрес. Для всех параметров он может реализовать эту функцию с помощью кода команды 07H.

Адрес команды	Функция команды
1000H	0001H: Вращение вперед
	0002H: Вращение назад
	0003H: Толчковое вращение в прямом направлении
	0004H: Толчковое в обратном направлении
	0005H: Останов по инерции
	0006H: Останов с замедлением
	0007H: Сброс сигнала отказа

Таблица 8.2 Управление аналоговым выходом A01 (только запись):

Адрес команды	Функция команды
1002H	0 ~ 7FFF означает 0% ~ 100%

Таблица 8.3 Управление аналоговым выходом A02 (только запись):

Адрес команды	Функция команды
1003H	0 ~ 7FFF означает 0% ~ 100%

Таблица 8.4 Управление импульсным выходом (только запись):

Адрес команды	Функция команды
1004H	0 ~ 7FFF означает 0% ~ 100%

Таблица 8.5 Адреса параметров мониторинга:

Адрес команды	Значение данных
3000H	* диапазон настройки связи (-10000 ~ 10000) (десятичное число)
3001H	Рабочая частота

3002H	Напряжение на ЗПТ
3003H	Выходное напряжение
3004H	Выходной ток
3005H	Выходная мощность
3006H	Крутящий момент на выходе
3007H	Рабочая скорость
3008H	Состояние входных клемм
3009H	Состояние выходных клемм
300AH	Напряжение AI1
300BH	Напряжение AI2
300CH	Напряжение AI3
300DH	Текущее значение счетчика
300EH	Текущее значение длины
300FH	Скорость ЭД в об/мин
3010H	Опорный сигнал ПИД-управления
3011H	Сигнал обратной связи ПИД-управления
3012H	Степень ПЛК
3013H	Частота входного импульса, единица измерения 0,01 кГц
3014H	Скорость обратной связи, единица измерения 0,1 Гц
3015H	Оставшееся время работы
3016H	Напряжение AI1 до коррекции
3017H	Напряжение AI2 до коррекции
3018H	Напряжение AI3 до коррекции
3019H	Линейная скорость
301AH	Текущее время при поданном питающем напряжении
301BH	Текущее время в состоянии работы
301CH	Частота входного импульса, единица измерения 1 Гц
301DH	Время установления связи коммуникационного протокола
301EH	Фактическая скорость с датчика обратной связи
301FH	Отображение частоты A
3020H	Отображение частоты B

Примечание: для относительного процентного значения -100,00% ~ 100,00% может выполняться только операция записи. При записи значения частоты частота определяется относительно максимального значения частоты (F00.03). При записи в качестве значения момента, записываемое значение определяется относительно F03.10, F15.48 (электродвигатель 1, электродвигатель 2.) Установка пароля (если возвращается к 8888H, это означает, что установка пароля выполнена):

Адрес команды	Значение данных
1F00H	*****

Таблица 8.6 Адрес инициализации параметра 1F01H:

Адрес команды	Функция команды
1F01H	0001H: Сброс к заводским настройкам, за исключением параметров двигателя
	0002H: Сброс записи ошибок

Таблица 8.7 Описание неисправности ПЧ (код неисправности):

Адрес неисправности	Информация о неисправности ПЧ
8000H	<p>0000H: Нет неисправности</p> <p>0001H: Перегрузка по току при разгоне (E004)</p> <p>0002H: Перегрузка по току при торможении или разгоне (E005)</p> <p>0003H: Перегрузка по току при постоянной скорости (E006)</p> <p>0004H: Превышение напряжения при разгоне (E002)</p> <p>0005H: Превышение напряжения при торможении (E00A)</p> <p>0006H: Превышение напряжения при постоянной скорости (E003)</p> <p>0007H: Пониженное напряжение на ЗПТ (E001)</p> <p>0008H: Перегрузка двигателя (E007)</p> <p>0009H: Перегрузка ПЧ (E008)</p> <p>000AH: Потеря фазы на входе (E012)</p> <p>000BH: Потеря фазы на выходе (E013)</p> <p>000CH: Перегрев IGBT модуля (E00E)</p> <p>000DH: Перегрузка буферного сопротивления (E014)</p> <p>000EH: Неисправность контактора (E017)</p> <p>000FH: Пользовательский отказ (E00D)</p> <p>0010H: Ошибка сетевого протокола (E018)</p> <p>0011H: Ошибка измерения тока (E015)</p> <p>0012 H: Ошибка идентификации параметров ЭД (E016)</p> <p>0013H: Достигнуто суммарное время в состоянии работы (E020)</p> <p>0014H: Короткое замыкание на землю (E023)</p> <p>001FH: Перегрев двигателя (E036)</p> <p>0020H: Некорректные параметры (E037)</p> <p>0000H: Нет неисправности</p> <p>0001H: Перегрузка по току при разгоне (E004)</p> <p>0002H: Перегрузка по току при торможении или разгоне (E005)</p> <p>0003H: Перегрузка по току при постоянной скорости (E006)</p> <p>0004H: Превышение напряжения при разгоне (E002)</p> <p>0005H: Превышение напряжения при торможении (E00A)</p> <p>0006H: Превышение напряжения при постоянной скорости (E003)</p> <p>0007H: Пониженной напряжение на ЗПТ (E001)</p> <p>0008H: Перегрузка двигателя (E007)</p> <p>0009H: Перегрузка ПЧ (E008)</p> <p>000AH: Потеря фазы на входе (E012)</p> <p>000BH: Потеря фазы на выходе (E013)</p> <p>000CH: Перегрев IBT-модуля (E00E)</p> <p>000DH: Перегрузка буферного сопротивления (E014)</p> <p>000EH: Неисправность контактора (E017)</p> <p>000FH: Пользовательский отказ (E00D)</p> <p>0010H: Ошибка сетевого протокола (E018)</p> <p>0011H: Ошибка измерения тока (E015)</p>

8000H	0012H: Ошибка идентификации параметров ЭД (E016) 0013H: Достигнуто суммарное время в состоянии работы (E020) 0014H: Короткое замыкание на землю (E023) 001FH: Перегрев двигателя (E036) 0020H: Некорректные параметры (E037)
-------	--

Таблица 8.8 Описание неисправности связи (код неисправности):

Адрес неисправности	Информация о неисправности ПЧ
8001H	0000H: Нет ошибки 0001H: Неправильный пароль 0002H: Неправильный код команды 0003H: Неправильная контрольная сумма CRC 0004H: Недействительный адрес 0005H: Недействительный параметр 0006H: Неверное изменение параметра 0007H: Система заблокирована

Глава 9. Устранение неисправностей и техническое обслуживание

После возникновения неисправности ПЧ реализует функцию защиты и отображает код неисправности на панели управления. Пользователь может определить тип неисправности, проанализировать причины и выполнить поиск и устранение неисправностей в соответствии со следующими таблицами. Если неисправность не может быть устранена силами пользователя, следует обратиться в техническую поддержку «Инстарт».

Зна-чение	Неисправность	Возможные причины	Решения
E001	Пониженное напряжение на ЗПТ	1. Отключение питания ПЧ. 2. Напряжение на входе ПЧ не соответствует установленным требованиям 3. Напряжение на ЗПТ нестабильное 4. Неисправность выпрямительного моста 5. Неисправность силовой платы ПЧ 6. Неисправность платы управления	1. Подать питание на вход ПЧ 2. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске 3. Обратиться в службу технической поддержки 4. Обратиться в службу технической поддержки 5. Обратиться в службу технической поддержки 6. Обратиться в службу технической поддержки
E002	Перенапряжение при разгоне	1. Входное напряжение слишком высокое 2. Высокоинерционная нагрузка генерирует напряжение на ЗПТ 3. Время разгона слишком короткое	1. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске 2. Установить тормозной комплект 3. Увеличить время разгона

E003	Перенапряжение при работе на постоянной скорости	<ol style="list-style-type: none"> 1. Входное напряжение слишком высокое 2. Высокоинерционная нагрузка генерирует напряжение на ЗПТ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при работе 2. Установить тормозной комплект
E004	Превышение значений токовой характеристики при разгоне	<ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание между фазами или на землю на выходе ПЧ 2. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя 3. Время разгона слишком короткое 4. Установленные параметры повышения крутящего момента или характеристика V/F не подходят для данного типа нагрузки 5. Слишком низкое входное напряжение 6. Запуск вращающегося электродвигателя 7. Превышение номинальной нагрузки при разгоне 8. Слишком малый класс мощности ПЧ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранять внешние неисправности 2. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя 3. Увеличить время разгона 4. Отрегулировать повышение крутящего момента вручную или выбрать требуемую характеристику V/F 5. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске 6. Выполнить перезапуск с контролем скорости или после остановки электродвигателя 7. Выявить причину превышения номинальной нагрузки 8. Установить ПЧ более высокого класса мощности
E005	Превышение значений токовой характеристики при замедлении или торможении	<ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание между фазами или на землю на выходе ПЧ 2. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя 3. Время замедления слишком короткое 4. Слишком низкое входное напряжение 5. Превышение номинальной нагрузки при разгоне 6. Отсутствует тормозной комплект 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранять внешние неисправности 2. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя 3. Увеличить время замедления 4. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при замедлении или торможении 5. Выявить причину превышения номинальной нагрузки 6. Установить тормозной комплект
E006	Превышение значений токовой характеристики на постоянной скорости	<ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание между фазами или на землю на выходе ПЧ 2. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя 3. Слишком низкое входное напряжение 4. Превышение номинальной нагрузки при разгоне 5. Слишком малый класс мощности ПЧ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранять внешние неисправности 2. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя 3. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при запуске 4. Выявить причину превышения номинальной нагрузки 5. Установить ПЧ более высокого класса мощности

E007	Перегрузка электродвигателя	<ol style="list-style-type: none"> 1. неподходящий параметр защиты F05.10 2. Превышение номинальной нагрузки при разгоне или блокировка ротора 3. Слишком малый класс мощности ПЧ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Корректная установка параметров 2. Выявить причину превышения номинальной нагрузки или блокировки ротора 3. Установить ПЧ более высокого класса мощности
E008	Перегрузка ПЧ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Превышение номинальной нагрузки при разгоне или блокировка ротора 2. Слишком малый класс мощности ПЧ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выявить причину превышения номинальной нагрузки или блокировки ротора, проверка электродвигателя и силовых кабелей 2. Установить ПЧ более высокого класса мощности
E00A	Перенапряжение при замедлении или торможении	<ol style="list-style-type: none"> 1. Входное напряжение слишком высокое 2. Высокоинерционная нагрузка генерирует напряжение на ЗПТ 3. Слишком короткое время замедления или торможения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить качество напряжения питающей сети на соответствие требуемым характеристикам ПЧ при замедлении или торможении 2. Установить тормозной комплект 3. Увеличьте время замедления или торможения
E00D	Пользовательский отказ	Сигнал внешней неисправности	Сброс после выявления причины срабатывания внешнего сигнала неисправности
E00E	Перегрев силового модуля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком высокая температура окружающей среды 2. Заблокирован воздушный фильтр 3. Неисправен вентилятор 4. Неисправен датчик температуры силового модуля 5. Неисправен силовой модуль ПЧ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снизить температуру окружающей среды 2. Очистить воздушный фильтр 3. Заменить неисправный вентилятор 4. Заменить датчик 5. Заменить модуль ПЧ
E00F	Ошибка чтения и записи в EEPROM	Поврежден чип EEPROM	Обратиться в службу технической поддержки
E012	Потеря фазы питания на входе ПЧ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Асимметрия трёхфазного питания на входе 2. Неисправна плата управления ПЧ 3. Неисправна плата защиты 4. Неисправна силовая плата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить внешние неисправности 2. Обратиться в службу технической поддержки 3. Обратиться в службу технической поддержки 4. Обратиться в службу технической поддержки
E013	Потеря фазы на выходе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрыв кабеля, соединяющего ПЧ и электродвигатель 2. Асимметрия потребления тока электродвигателем 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить внешние неисправности 2. Проверить исправность обмоток электродвигателя

		3. Неисправна силовая плата ПЧ 4. Неисправен силовой модуль	3. Обратиться в службу технической поддержки 4. Обратиться в службу технической поддержки
E015	Ошибка изменения тока	1. Неисправен датчик Холла 2. Неисправна силовая плата ПЧ	1. Обратиться в службу технической поддержки 2. Обратиться в службу технической поддержки
E016	Ошибка идентификации параметров электродвигателя	1. Параметры электродвигателя не установлены согласно паспортной табличке электродвигателя 2. Неисправность кабельной линии или электродвигателя	1. Установить параметры электродвигателя в соответствии с паспортной табличкой электродвигателя 2. Проверить кабель и электродвигатель
E017	Неисправность контактора, шунтирующего токоограничивающий резистор	1. Силовая плата ПЧ или блок питания неисправны 2. Неисправен контактор	1. Обратиться в службу технической поддержки 2. Обратиться в службу технической поддержки
E018	Ошибка сетевого протокола	1. Неисправен кабель связи. 2. Неправильно установлен параметр F00.02 3. Неправильно установлены параметры связи в группе F13	1. Проверить кабели связи 2. Правильно установить параметр F00.02 3. Правильно установить параметры связи
E020	Достигнуто суммарное время в состоянии работы	Суммарное время работы достигло установленного значения	Выполнить сброс настроек для суммарного времени работы
E023	Короткое замыкание на землю	Короткое замыкание электродвигателя на землю	Проверить кабель и электродвигатель
E026	Ошибка связи с энкодером	1. Неправильно подобран тип энкодера 2. Неправильное подключение провода энкодера 3. Энкодер поврежден 4. Неисправна плата расширения PG	1. Выбрать тип энкодера в зависимости от фактической ситуации 2. Устранить внешние неисправности 3. Заменить поврежденный энкодер 4. Заменить неисправную плату PG
E029	Достигнуто суммарное время в состоянии работы и останова	Суммарное время в состоянии работы и останова достигает установленного значения	Выполнить сброс настроек для суммарного времени в состоянии работы и останова

E02E	Обрыв датчика обратной связи ПИД-управления	Сигнал датчика обратной связи ПИД-регулятора ниже значения F10.26	Проверить сигнал обратной связи ПИД-регулятора или установить правильное значение F10.26
E030	Холостой ход	Рабочий ток ПЧ ниже значения F05.13	Проверить, состояние нагрузки и корректность значений параметров F05.13 и F05.14
E032	Ошибка ограничения тока между импульсами	1. Слишком большая нагрузка или блокировка ротора двигателя 2. Слишком малый класс мощности ПЧ	1. Уменьшение нагрузки и проверка двигателя и механического состояния 2. Выбор ПЧ более высокого класса мощности
E033	Неисправность ПЧ	1. Перенапряжение 2. Перегрузка по току	1. Выявить причину перенапряжения 2. Выявить причину перегрузки по току
E034	Слишком большое отклонение скорости	1. Неправильно установлены параметры энкодера 2. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя 3. Неправильно установлены параметры F05.17 и F05.60	1. Правильно установить параметры энкодера 2. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя 3. Правильно установить параметры F05.17 и F05.60 в зависимости от фактической ситуации
E035	Превышение скорости электродвигателя	1. Неправильно установлены параметры энкодера. 2. Не выполнена идентификация параметров электродвигателя 3. Неправильно установлены параметры F05.17 и F05.60	1. Правильно установить параметры энкодера 2. Выполнить идентификацию параметров электродвигателя 3. Правильно установить параметры F05.17 и F05.60 в зависимости от фактической ситуации
E036	Перегрев электродвигателя	1. Неисправность датчика температуры электродвигателя 2. Слишком высокая температура электродвигателя	1. Проверить кабели и датчик температуры электродвигателя 2. Понизить несущую частоту или принять другие меры по охлаждению электродвигателя
E037	Некорректные параметры электродвигателя	Введенные параметры электродвигателя не соответствуют фактическим данным	Проверить, правильно ли установлены параметры электродвигателя
E038	Попытка переключения между двумя наборами параметров электродвигателей во время работы	Изменение клеммы выбора между двумя наборами электродвигателей во время работы ПЧ	Переключиться после останова ПЧ

ПАСПОРТ

на преобразователь частоты INSTART

1. Гарантийные обязательства:

1.1 изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения покупателем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

1.2 гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя;

1.3 гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию (при хранении изделия более 6 месяцев), эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных неправильными действиями покупателя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

2. Условия гарантийного обслуживания:

2.1 претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;

2.2 гарантийное изделие ремонтируется или обменивается на новое бесплатно.

Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра;

2.3 затраты, связанные с демонтажем/монтажом неисправного изделия, упущенная выгода покупателю не возмещается;

2.4 в случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем;

2.5 изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

Приобретая изделие и передавая его на диагностику для выявления природы дефектов в изделии, покупатель выражает свое согласие с условиями гарантийного обслуживания, а также стоимостью диагностики (при непризнании заявленного события гарантийным случаем), текст которых размещен на официальном сайте производителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://instart-info.ru/usloviya-i-stoimost-diaagnostiki-oborudovaniya-instart/>.

Наименование изделия

Комплектность поставки:

Преобразователь частоты INSTART - 1 шт.

Руководство по эксплуатации, паспорт - 1 шт.

Гарантийный срок - **три года** (тридцать шесть месяцев) с даты производства.



По вопросам рекламаций, претензий к качеству изделия, гарантийного ремонта обращаться в сервисный центр по адресу: 193315, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, корпус 9, тел.: (812) 324-96-87, 8 800 222-00-21, а так же к Сервисным партнерам. Список актуальных Сервисных центров и Сервисных партнеров размещен на сайте:

<https://instart-info.ru/service/spisok-servisnyx-centrov/>.

При предъявлении претензий к качеству изделия покупатель предоставляет следующие документы:

1. акт рекламации; бланк размещен на следующем официальном сайте Изготовителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

<https://instart-info.ru/podderzhka/tehnicheskaya-podderzhka/>, либо акт рекламации в произвольной форме, в котором покупателем указываются:

- наименование организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактный телефон;
- наименование и адрес организации, производившей монтаж;
- электрическая схема и фотографии оборудования с установленным изделием;
- основные настройки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. документ, подтверждающий покупку изделия;

3. акт пуска наладки либо акт ввода оборудования с установленным изделием в эксплуатацию;

4. настоящий паспорт.

Дата производства:

ОТК

М.П.



INSTART

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
тел.: 8 800 222 00 21
(бесплатный звонок по РФ)
E-mail: info@instart-info.ru
www.instart-info.ru